

- ## INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AWARII W OBIEKTACH UNIwersYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO

USYTUOWANIE GŁÓWNYCH WYŁĄCZNIKÓW PRĄDU, WODY, GAZU I WĘZŁÓW CIEPLNYCH NIEZBĘDNYCH W SYTUACJACH AWARYJNYCH

Na terenie obiektów Uniwersytetu znajdują się główne wyłączniki i zawory prądu, wody, gazu i węzłów cieplnych. Wyłączniki te należy używać wyłącznie w przypadkach, gdy dalsze używanie zasilania elektrycznego, wodnego, gazowego lub ciepłego może grozić niebezpieczeństwem. Plan rozmieszczenia wyłączników i zaworów prądu, wody, gazu i węzłów cieplnych na terenie obiektów Uniwersytetu został przedstawiony w opisach usytuowania, które stanowią załączniki nr 1 – nr 20 do niniejszej instrukcji. Załączniki te zawierają również opisy do poszczególnych wyłączników zaznaczonych na planie.

Wykaz załączników:

- 1) Załącznik nr 1 – obiekty przy ul. Chodkiewicza 30
- 2) Załącznik nr 2 – obiekt przy ul. Baczyńskiego 10
- 3) Załącznik nr 3 – obiekt przy ul. Berwińskiego 4
- 4) Załącznik nr 4 – obiekt przy ul. Chodkiewicza 51
- 5) Załącznik nr 5 – obiekt przy ul. Grabowej 2
- 6) Załącznik nr 6 – obiekt przy ul. Staffa 1
- 7) Załącznik nr 7 – obiekt przy ul. Siedleckiego 19
- 8) Załącznik nr 8 – obiekt przy ul. Łużyckiej 21 DS-2
- 9) Załącznik nr 9 – obiekt przy ul. Łużyckiej 24 DS-1
- 10) Załącznik nr 10 – obiekt przy ul. Mińskiej 15
- 11) Załącznik nr 11 – obiekt przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2
- 12) Załącznik nr 12 – obiekt przy Pl. Weyssenhoffa 11
- 13) Załącznik nr 13 – obiekt przy Al. Ossolińskich 12
- 14) Załącznik nr 14 – obiekt przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2A
- 15) Załącznik nr 15 – obiekt przy ul. Przemysłowej 34
- 16) Załącznik nr 16 – obiekt przy ul. Ogińskiego 16
- 17) Załącznik nr 17 – obiekt przy ul. Jagiellońskiej 11
- 18) Załącznik nr 18 – obiekt przy ul. Gałczyńskiego 23
- 19) Załącznik nr 19 – obiekt przy Pl. Kościeleckich 8
- 20) Załącznik nr 20 – obiekt przy ul. Kopernika 1

Załącznik nr 1
Opis usytuowania wyłączników i zaworów prądu, gazu i wody

Obiekty przy ul. Chodkiewicza 30

Prąd

1. **Do obsługi urządzeń elektrycznych**, w tym wyłączników prądu znajdujących się w rozdzielniach elektrycznych w obiektach, **upoważnieni są wyłącznie elektrycy posiadający uprawnienia eksploatacyjne lub dozorowe przynajmniej do 1 kV.**
2. **W razie zaistnienia pożaru** w obiektach UKW o konieczności wyłączenia prądu decyduje prowadzący akcją gaśniczo-ratowniczą pracownik UKW do czasu przybycia **Jednostek Straży Pożarnej**, a po przybyciu kierujący akcją strażak, który wzywa w tym celu **Pogotowie Energetyczne.**
3. **Główny Wyłącznik Prądu Kompaktowy Masterpact** usytuowany w **trafostacji po stronie NN** wyłącza zasilanie wszystkich obiektów przy ul Chodkiewicza 30. Budynek trafostacji usytuowany jest od strony ul. Ogińskiego pomiędzy Stalarnią, a Budynkiem B.
4. Usytuowanie **Głównych Wyłączników Prądu** dla poszczególnych obiektów przy **ul. Chodkiewicza 30.**
 - 4.1. **Główny Wyłącznik Prądu Budynku A – Tablica TGA** – usytuowany **na parterze w korytarzu budynku A.**
 - 4.2. **Główny Wyłącznik Prądu Budynku Biblioteki Głównej** usytuowany jest **na parterze.** Dostęp do wyłącznika jest środkowym wejściem do biblioteki od strony południowej tj. **od strony Budynku A, w korytarzu na parterze**, za klatką schodową - po lewej stronie w **Rozdzielnicy Głównej TG-B Budynku Biblioteki.**
 - 4.3. **Główny Wyłącznik Prądu Budynku E – Pawilon** usytuowany w **korytarzu piwnicy Pawilonu** – schodząc klatką schodową od strony portierni w **Rozdzielnicy TE-01.**
 - 4.4. **Główny Wyłącznik Prądu Budynku F w rozdzielni TGR** usytuowanej w **budynku stołówki na parterze.** Dostęp od zewnątrz od strony Portierni Nowych Mikotoksyn. Klucze do pomieszczenia znajdują się w portierni głównej Budynku A. Wyłącznik wyłącza zasilanie energii elektrycznej całego budynku wraz z Zakładem Biologii i Laboratorium Mikotoksyn.
 - 4.5. **Wyłącznik Prądu** całego obiektu **Stalarni** znajduje się w **Rozdzielni Skrzynkowej stalarni** usytuowanej z prawej strony po wejściu do obiektu stalarni (za szafami).
 - 4.6. **Wyłącznik Prądu** całego obiektu **Magazynu i Zaopatrzenia** znajduje się **przy rozdzielni skrzynkowej magazynu** usytuowanej z lewej strony na ścianie w wiatrołapie po wejściu do obiektu magazynu.
5. W kompleksie obiektów przy ul. **Chodkiewicza 30** zainstalowanych jest 5 szt. **Wyłączników Prądu P-poż.**
 - 5.1. dla **Budynku A** zainstalowane są **2 Wyłączniki Prądu P-poż;**
 - w **Portierni Głównej Wyłącznik P-poż** wyzwala **Główny Wyłącznik Prądu w Tablicy TGA** usytuowanej na parterze w korytarzu budynku A,
 - **na zewnętrznej ścianie Budynku A** od strony Biblioteki Głównej **przy schodach**

- do piwnicy prowadzących do **Klubu Beanus**, **Wyłącznik P-poż** wyzwala **Wyłącznik Prądu Klubu Beanus** usytuowany w **Tablicy Rozdzielczej RG (RG-b)** W pomieszczeniu **Magazynku Klubu**. Klucze do magazynku znajdują się w Portierni Głównej Budynku A,
- w holu przy **Portierni Głównej** znajduje się **Ręczny Ostrzegacz Pożarowy (ROP)** **jest nieaktywny**,
- 5.2. w **Budynku C** znajduje się **Ręczny Ostrzegacz Pożarowy (ROP)** w holu przyziemia Budynku C, przy wejściu do budynku od strony Budynku E – Pawilonu, **jest nieaktywny**,
- 5.3. w **Budynku F** znajdują się **3 Wyłączniki Prądu P-poż**;
- w **Holu przy Portierni Mikotoksyn** **Wyłącznik P-poż** wyzwala **Główny Wyłącznik Prądu Rozdzielni T2** znajdującej się **obok** drzwi wejściowych do **Auli Mikotoksyn**, wyłącza zasilanie energii elektrycznej pomieszczeń Nowych Mikotoksyn,
 - w **Holu Laboratorium Mikotoksyn** (wiatrołap wejścia od strony boiska) **Wyłącznik P-poż** wyzwala **Główny Wyłącznik Prądu Rozdzielni T-G** znajdującej się w holu laboratorium, wyłącza zasilanie energii elektrycznej pomieszczeń Laboratorium Starych Mikotoksyn,
 - w **Holu na parterze Stołówki** **Wyłącznik P-poż** wyzwala **Główny Wyłącznik Prądu Rozdzielni Głównej TGR Budynku F** usytuowany w budynku stołówki na parterze, wyłącza zasilanie energii elektrycznej całego budynku wraz z Zakładem Biologii i Laboratorium Mikotoksyn.

Woda

1. **Zasilanie Wody ZW1 – studzienka w trawniku**, szczyt **budynku B** róg terenu od strony ul. Ogińskiego i ul. Chodkiewicza, zasilanie wody od ul. Chodkiewicza.
zasila w wodę budynek Biblioteki Głównej, Budynek B, budynki stolarni i magazynu.
W studzience znajduje się wodomierz i zawór główny odcinający.
2. **Zasilanie Wody ZW2 – studzienka przy płocie od strony ul. Powstańców Wlkp.**, za boiskiem sportowym (na wysokości nowo-powstającego budynku Mikotoksyn).
Zasila 3 linie:
 - a) budynki A, C, D, E – Pawilon, portiernię przy szlabanie, garaże przy portierni,
 - b) woda ogrodowa – linia nie używana,
 - c) linia zasilająca hydranty zewnętrzne.W studzience znajdują się wodomierze i zawory odcinające dla każdej linii.
3. **Zasilanie wody ZW3 – wodomierz i zawór odcinający zasilanie od strony ul. Powstańców Wlkp.** znajduje się w pomieszczeniu przy **portierni Mikotoksyn** (wejście z zewnątrz od strony bramy). Zasila budynek F + Mikotosyny + Stołówka.
Klucz do pomieszczenia znajduje się w portierni Mikotoksyn.

Hydranty Zewnętrzne

Na terenie zainstalowane są 3 hydranty zewnętrzne:

- hydrant naziemny **HN** postawiony pomiędzy Bud. A, a Budynkiem Biblioteki Gł.,
- hydrant podziemny **HP** usytuowany w środkowej części ogrodu (Atrium) pomiędzy Budynkami **A, B, C i D**,

- hydrant podziemny **HP** usytuowany w środkowej części przestrzeni pomiędzy Bud **D** a boiskiem sportowym,

! wszystkie hydranty oznakowane są tabliczkami z literą H.

Gaz

1. **Główny Zawór Gazu ZG** znajduje się w **Szafce Kontroli Gazu SKG** na ścianie zewnętrznej **Budynku Stołówki** od strony północnej (szczyt budynku od strony Budynku E – Pawilon), zawór odcina zasilanie gazu całego budynku (Stołówka, Zakład Biologii i Laboratorium Mikotoksyn). Skrzynka, w której znajduje się zawór zamknięta jest na klucz energetyczny.

Centralne Ogrzewanie – węzły c.o.

1. **Główny Węzeł c.o. (nr 03690) Wco** znajduje się w piwnicy **Budynku A** obok warsztatu rzemieślników. Węzeł nadzoruje UKW. Klucz do pomieszczenia węzła znajduje się w portierni głównej. Podwęzeł węzła głównego **PWco** obsługujący Bibliotekę Gł. znajduje się piwnicy Biblioteki.
2. **Węzeł c.o. (nr 01021) Wco-E** obsługujący **Budynek E – Pawilon** znajduje się w piwnicy **Pawilonu**. Węzeł nadzoruje UKW. Klucz do pomieszczenia węzła znajduje się w portierni Pawilonu.
3. **Węzeł c.o. (nr 01003) Wco-F** obsługujący **Budynek F**, stołówkę i Mikotoksyny znajduje się na parterze **Budynku F**. Węzeł nadzoruje KPEC. Klucz do pomieszczenia węzła znajduje się w portierni Pawilonu.

23,24,25

Chodkiewiczza

Niemcewicz

UL. NIEMCEWICZA
OGRÓD BOTANICZNY
ARBORETUM

Biblioteka
Główna
Portiernia
GARAZE

Gł. Zawór Wody
ZW 1

Gł. Wyl.
Prądu
Wzł. PW c.o.
TG-B

Wyl. Prądu
P-poż.
Bud. A

RG-b
TG-A
Wzł. W c.o.
Gł. Wyl. Prądu

Wzł. W c.o.-E
Bud. D

Portiernia Gł.
Wyl. Prądu
P-poż.

HP

Bud. B
Trafo-stacja

Stolarnia
RG-s
RG-m
Magazyn

Gł. Wyl.
Prądu

Bud. E
[PAWILON]
Gł. Wyl. Prądu
TE-01

Bud. C
HP

Boisko Sportowe

CHODKIEWICZA 30

SKG ZG
Gł. Zawór Gazu

Wzł. W c.o.-F
Bud. F

Wyl. Prądu
P-poż.

Gł. Wyl. Prądu
TGR

Wyl. Prądu
P-poż.

Bud. F

Wyl. Prądu
P-poż.

TG
Gł. Wyl. Prądu
T2

Gł. Zawór Wody
ZW 2

Gł. Zawór Wody
ZW 3

Powstańców Wielkopolskich

UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 2
INSTYTUT PEDAGOGIKI
INSTYTUT FIZYKI

Specjalizacja: remonty i eksploatacja

mgr Marcin Rostkowski

Załącznik nr 2
Opis usytuowania wyłączników i zaworów prądu, gazu i wody

Obiekt przy ul. Baczyńskiego 10

Prąd

1. **Do obsługi urządzeń elektrycznych**, w tym wyłączników prądu znajdujących się w rozdzielniach elektrycznych w obiektach, **upoważnieni są wyłącznie elektrycy posiadający uprawnienia eksploatacyjne lub dozorowe przynajmniej do 1 kV.**
2. **W razie zaistnienia pożaru** w obiektach UKW o konieczności wyłączenia prądu decyduje prowadzący akcją gaśniczo-ratowniczą pracownik UKW do czasu przybycia **Jednostek Straży Pożarnej**, a po przybyciu kierujący akcją strażak, który wzywa w tym celu **Pogotowie Energetyczne.**
3. **Główny Wyłącznik Prądu** znajduje się w **Rozdzielni Głównej** obok **Złącza Kablowego ZK** usytuowanej w ścianie z lewej strony drzwi prowadzących na zewnątrz tyłu budynku. Klucz do szafki rozdzielni znajduje się w portierni. Dodatkowo **w piwnicy w Rozdzielni R01** znajduje się **Wyłącznik Różnic.-Prąd. NFN 63/0,3 A** odłączający zasilanie energii elektrycznej do wszystkich rozdzielni obiektu. **Rozdzielnia R01** usytuowana jest **w piwnicy** obiektu na lewo po zejściu schodami.
4. Budynek nie posiada **Wyłącznika Prądu P-poż.**
Po wejściu do budynku w wiatrołapie z prawej strony na ścianie znajduje się **Ręczny Ostrzegacz Pożarowy (ROP)** - **jest nieaktywny.**

Woda

1. **Główny Zawór Wody ZW** znajduje się **w piwnicy** budynku w lewo po zejściu schodami za drzwiami korytarza nr 2A w pomieszczeniu nr 15 przy ścianie pod oknem.
Klucz znajduje się w portierni obiektu.

Hydranty Zewnętrzne

1. Hydrantów zewnętrznych brak.

Gaz


1. Budynek nie posiada zasilania w gaz.

Centralne Ogrzewanie – węzeł c.o.

1. **Główny węzeł c.o. (nr 03263) Wco** znajduje się **w piwnicy budynku**, na lewo po zejściu schodami w pomieszczeniu nr 2A na końcu korytarza z lewej strony. Węzeł nadzoruje UKW. Klucz do pomieszczenia węzła znajduje się w portierni obiektu.

Wylaz Dachowy

1. **W mieszkaniu nr 202 II piętro** znajduje się **Wylaz Dachowy** bez drabiny. Budynek nie posiada drabiny zewnętrznej na dach.

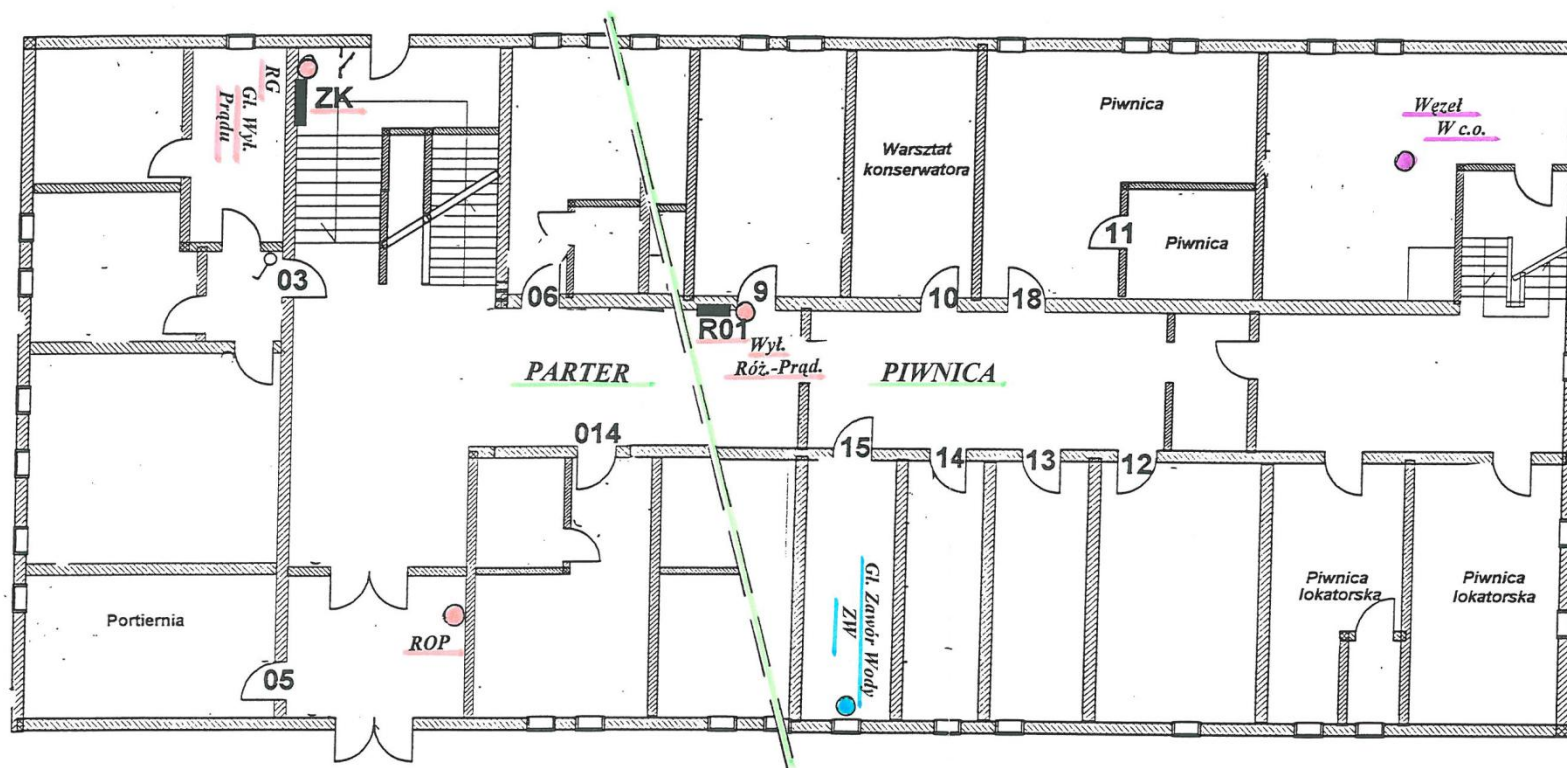

Baczyńskiego 10

Załącznik nr 3
Opis usytuowania wyłączników i zaworów prądu, gazu i wody

Obiekt przy ul. Berwińskiego 4

Prąd

1. **Do obsługi urządzeń elektrycznych**, w tym wyłączników prądu znajdujących się w rozdzielniach elektrycznych w obiektach, **upoważnieni są wyłącznie elektrycy posiadający uprawnienia eksploatacyjne lub dozоровe przynajmniej do 1 kV.**
2. **W razie zaistnienia pożaru** w obiektach UKW o konieczności wyłączenia prądu decyduje prowadzący akcją gaśniczo-ratowniczą pracownik UKW do czasu przybycia **Jednostek Straży Pożarnej**, a po przybyciu kierujący akcją strażak, który wzywa w tym celu **Pogotowie Energetyczne.**
3. **Główny Wyłącznik Prądu** zainstalowany w **Rozdzielni Głównej RG** usytuowanej na ścianie z prawej strony po wejściu do budynku (przyziemie).
4. W obiekcie nie ma **Wyłącznika Prądu P-poż.**
 - na ścianie klatki schodowej z lewej strony na poziomie wysokiego parteru oraz pierwszego piętra zainstalowane są **Ręczne Ostrzegacze Pożarowe (ROP).**

Woda

1. **Główny Zawór Wody ZW** znajduje się w **piwnicy** schodami na lewo po wejściu do budynku.

Hydranty Zewnętrzne

1. Hydrantów zewnętrznych brak.

Gaz


1. **Główny Zawór Gazu ZG** znajduje się na zewnątrz w **Szafce Kontroli Gazu SKG** na tylnej ścianie budynku – od strony Bazyliki.

Centralne Ogrzewanie – kotłownia

1. **Kotłownia Gazowa KGco** znajduje się **na parterze budynku** (wysoki parter), na lewo z klatki schodowej, z korytarza w prawo, drzwi przed kuchenką.

Ul. Berwińskiego 4

Muzeum

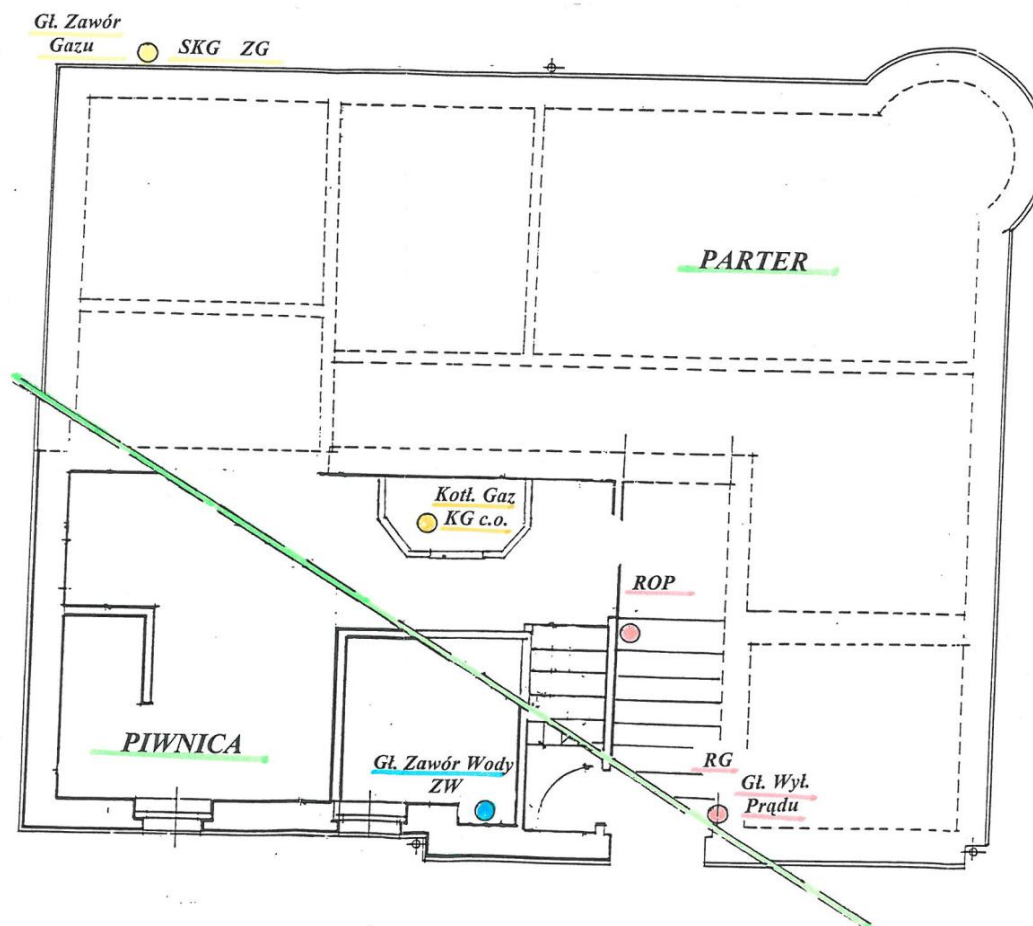

Załącznik nr 4
Opis usytuowania wyłączników i zaworów prądu, gazu i wody

Obiekt przy ul. Chodkiewicza 51

Prąd

1. **Do obsługi urządzeń elektrycznych**, w tym wyłączników prądu znajdujących się w rozdzielniach elektrycznych w obiektach, **upoważnieni są wyłącznie elektrycy posiadający uprawnienia eksploatacyjne lub dozоровe przynajmniej do 1 kV.**
2. **W razie zaistnienia pożaru** w obiektach UKW o konieczności wyłączenia prądu decyduje prowadzący akcją gaśniczo-ratowniczą pracownik UKW do czasu przybycia **Jednostek Straży Pożarnej**, a po przybyciu kierujący akcją strażak, który wzywa w tym celu **Pogotowie Energetyczne.**
3. **Główny Wyłącznik Prądu** zainstalowany w **Rozdzielni Głównej RG** usytuowanej na parterze na ścianie klatki schodowej z lewej strony (wysoki parter).
4. W obiekcie nie ma **Wyłącznika Prądu P-poż.**

Woda

1. **Główny Zawór Wody ZW** znajduje się w **piwnicy budynku** na lewo po zejściu schodami, pomieszczenie na końcu korytarza, na prawej ścianie od drzwi.

Hydranty Zewnętrzne

1. Hydrantów zewnętrznych brak.


Gaz

1. **Główny Zawór Gazu ZG** znajduje się **na zewnątrz na tylnej ścianie budynku**, patrząc od ul. Chodkiewicza. Zawór odcinający gaz w całym budynku dodatkowo zainstalowany jest w pomieszczeniu Licznika Gazu wewnątrz w piwnicy po zejściu schodami drugie drzwi na prawo.

Centralne Ogrzewanie – kotłownia

1. **Kotłownia Gazowa KGco** znajduje się w **piwnicy budynku**, na lewo po zejściu schodami, ostatnie drzwi w korytarzu po prawej stronie.

CHODKIEWICZA 51

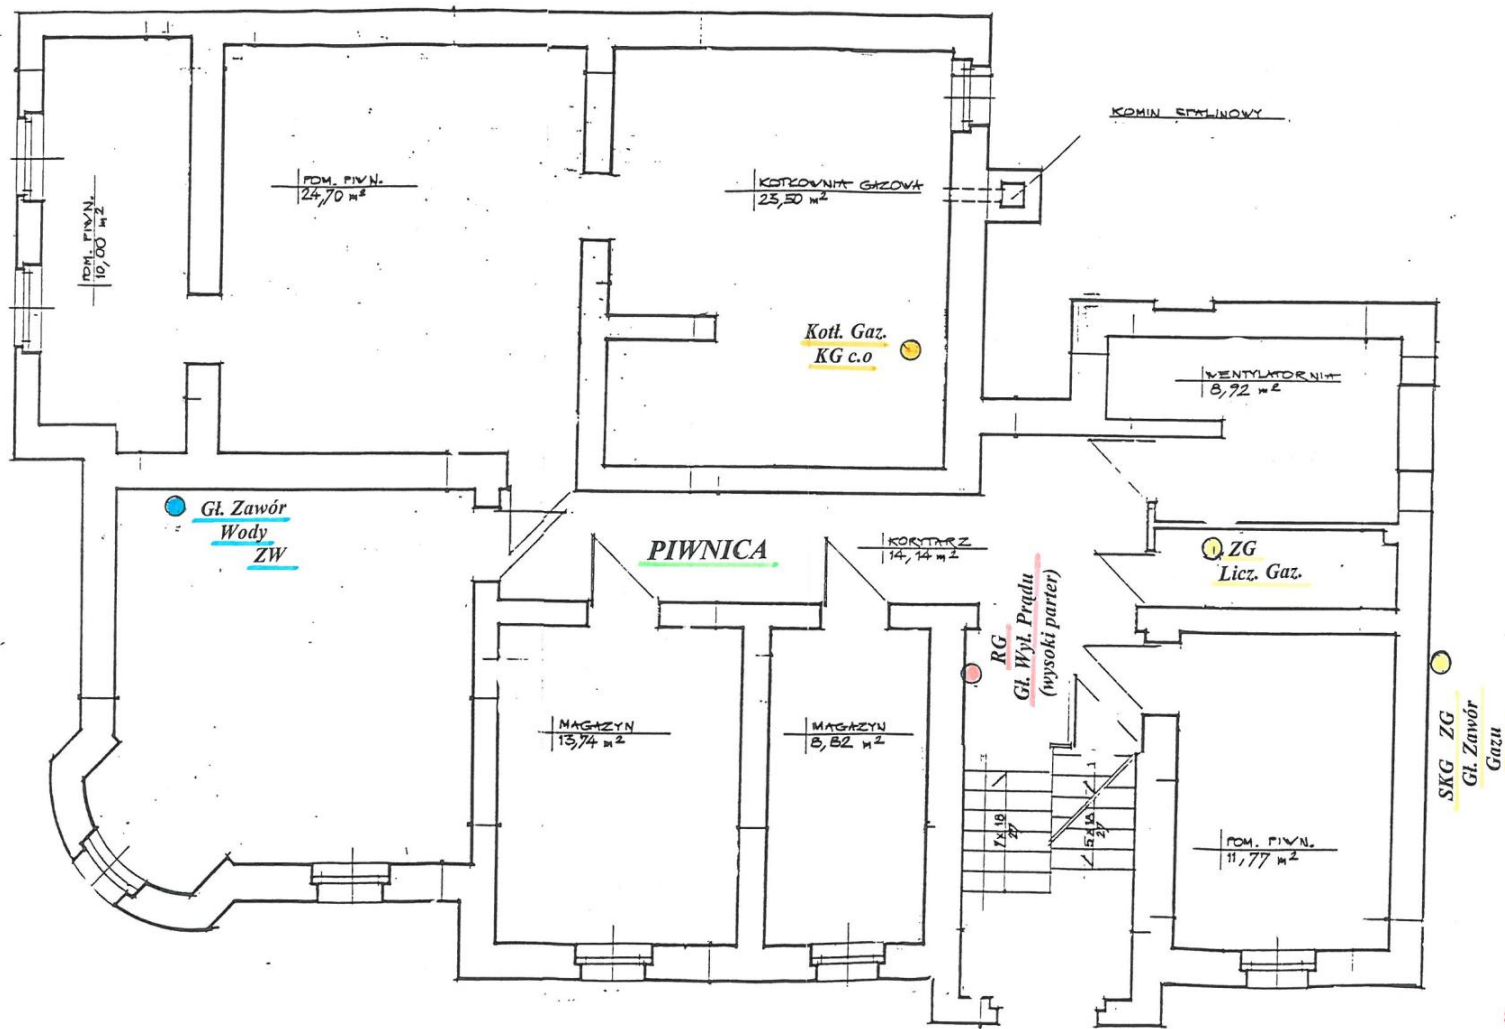

Załącznik nr 5
Opis usytuowania wyłączników i zaworów prądu, gazu i wody

Obiekt przy ul. Grabowa 2

Prąd

1. **Do obsługi urządzeń elektrycznych**, w tym wyłączników prądu znajdujących się w rozdzielniach elektrycznych w obiektach, **upoważnieni są wyłącznie elektrycy posiadający uprawnienia eksploatacyjne lub dozorowe przynajmniej do 1 kV.**
2. **W razie zaistnienia pożaru** w obiektach UKW o konieczności wyłączenia prądu decyduje prowadzący akcją gaśniczo-ratowniczą pracownik UKW do czasu przybycia **Jednostek Straży Pożarnej**, a po przybyciu kierujący akcją strażak, który wzywa w tym celu **Pogotowie Energetyczne.**
3. **Budynek posiada dwa oddzielne zasilania**, oddzielnie dla budynku dydaktycznego i oddzielnie dla piwnicy ze schronem. Po wejściu do budynku w wiatrołapie przed wejściem do holu parteru z lewej i prawej strony na ścianach znajdują się **Rozdzielnie Główne RG** zawierające **Główne Wyłączniki Prądu** odpowiednio z lewej strony dla **Piwnicy ze Schronem** i z prawej dla **Budynku Dydaktycznego.**
4. W obiekcie nie ma **Wyłącznika Prądu P-poż.**

Woda

1. **Główny Zawór Wody ZW** znajduje się w **portierni budynku** na ścianie okiennej w prawym górnym rogu pod sufitem. Ponad to przed wejściem do budynku z prawej strony za ogrodzeniem w trawniku znajdują się trzy studzienki i środkowa z nich jest studzienką licznikową z zaworami.

Hydranty Zewnętrzne


1. Hydrantów zewnętrznych brak.

Gaz

1. **Budynek dydaktyczny wraz z piwnicą ze schronem nie posiada zasilania w gaz.**
Uwaga; Na budynku na ścianie zewnętrznej szczytowej z boku budynku z prawej strony znajduje się **Szafka Zaworowa Gazu SKG** z zaworem odcinającym **ZG** dla zasilania w gaz mieszkań usytuowanych z prawej strony budynku z oddzielną klatką schodową.

Centralne Ogrzewanie – węzeł c.o.

1. **Główny węzeł c.o. (nr 03277) Wco** znajduje się w **piwnicy budynku.** Węzeł nadzoruje KPEC. Dojście z holu parteru lewo na końcu korytarza do klatki schodowej po zejściu do piwnicy w lewo do pomieszczenia węzła. Klucz znajduje się w portierni w holu.

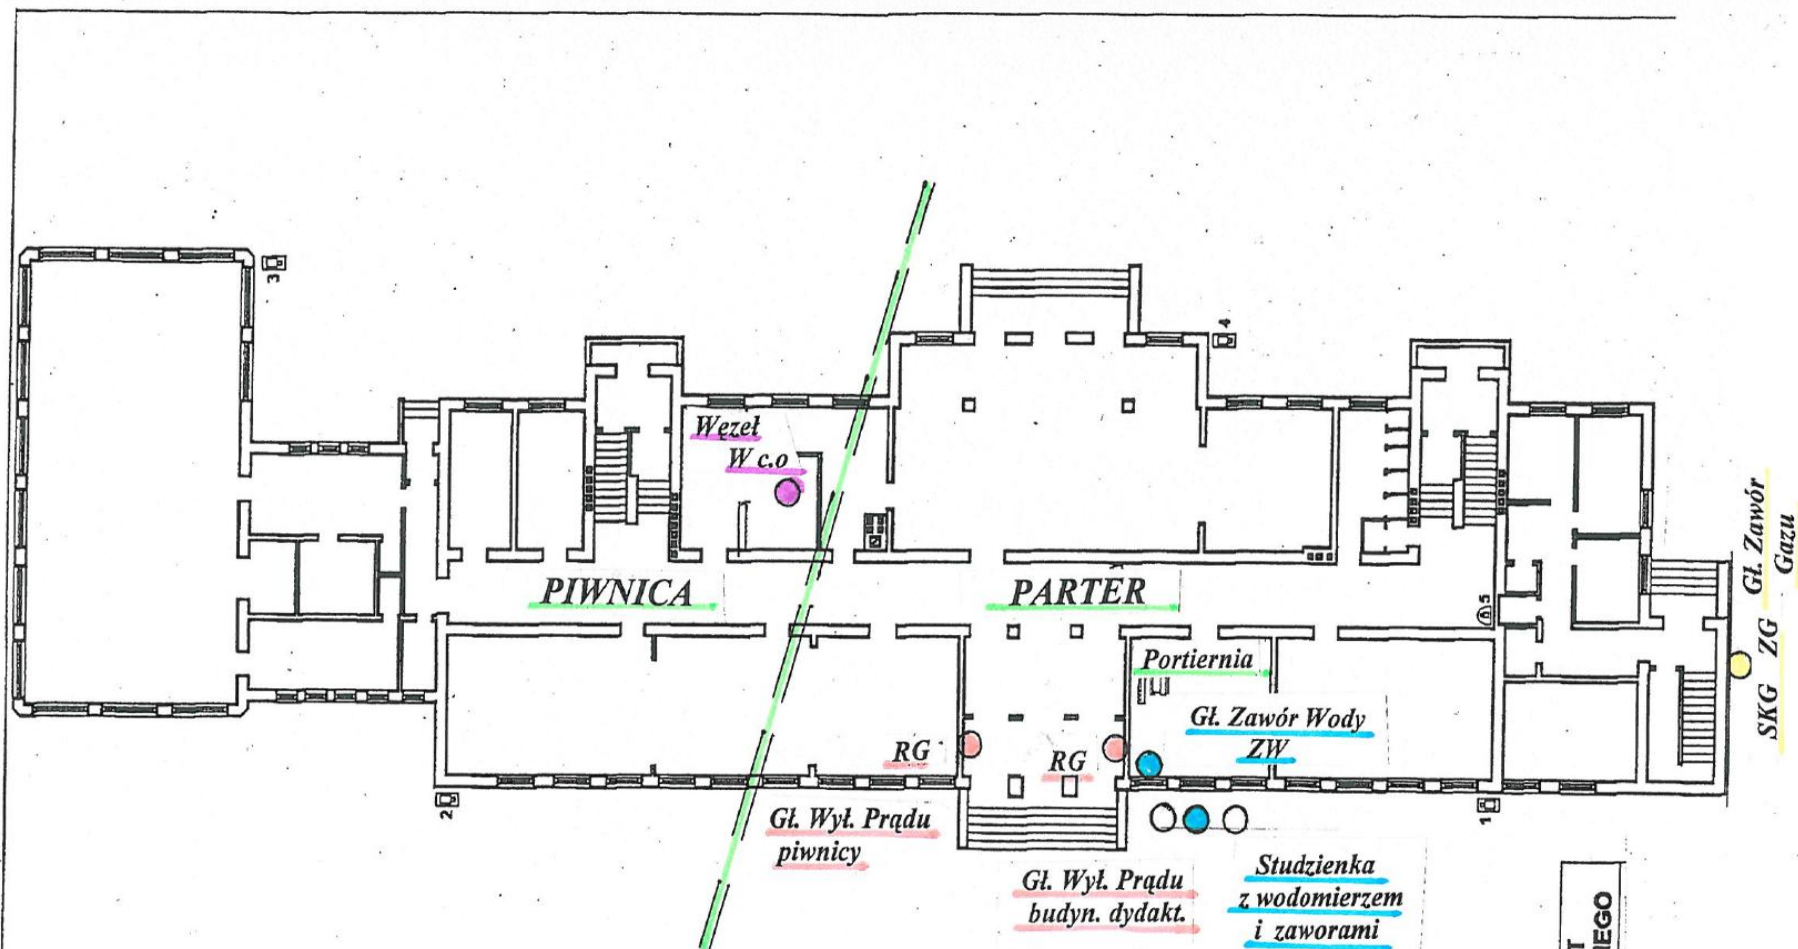

Specjalista ds. remontów i eksploatacji

mgr. Marian Rostkowski

Ul. Grabowa 2

UNIWERSYTET
KAZIMIERZA WIELKIEGO
Bydgoszcz ul. Grabowa

Załącznik nr 6
Opis usytuowania wyłączników i zaworów prądu, gazu i wody

Obiekt przy ul. Staffa 1
(Wejście Główne do Budynków Staffa 1 i Siedleckiego 19 przez łącznik od ul. Staffa
- łącznikiem w prawo)

Prąd

1. **Do obsługi urządzeń elektrycznych**, w tym wyłączników prądu znajdujących się w rozdzielniach elektrycznych w obiektach, **upoważnieni są wyłącznie elektrycy posiadający uprawnienia eksploatacyjne lub dozorowe przynajmniej do 1 kV.**
2. **W razie zaistnienia pożaru** w obiektach UKW o konieczności wyłączenia prądu decyduje prowadzący akcją gaśniczo-ratowniczą pracownik UKW do czasu przybycia **Jednostek Straży Pożarnej**, a po przybyciu kierujący akcją strażak, który wzywa w tym celu **Pogotowie Energetyczne.**
3. **Główny Wyłącznik Prądu** zainstalowany w **Rozdzielni Głównej GR** w części **TL** usytuowanej **obok Złącza Kablowego ZK na parterze** na ścianie szczytowej **budynku** od strony ul. Staffa. Dojście łącznikiem w prawo do budynku Staffa 1, dalej w prawo korytarzem do końca, do ściany szczytowej z zainstalowaną rozdzielnią **RG.**
4. W obiekcie nie ma **Wyłącznika Prądu P-poż.**

Woda

1. **Główny Zawór Wody ZW** znajduje się w **piwnicy budynku.** Dojście łącznikiem w prawo do budynku Staffa 1, dalej w prawo korytarzem do końca, z prawej strony klatką schodową do piwnicy. Z klatki schodowej prosto przez korytarz i przez pomieszczenie magazynku w lewo do pomieszczenia warsztatu z zainstalowanym **Głównym Zaworem Wody ZW.**
Klucz do klatki schodowej do piwnicy znajduje się w portierni w łączniku.

Hydranty Zewnętrzne

1. Hydrantów zewnętrznych brak.

Gaz


1. Budynek nie posiada zasilania w gaz.
Uwaga; Budynki UKW przy **ul. Staffa 1 i Siedleckiego 19** posiadają **Szafki Kontrolne Gazu SKG z Zaworami Gazu ZG** na ścianach zewnętrznych budynków z **odciętym i zaplombowanym dopływem gazu.**

Centralne Ogrzewanie – węzeł c.o.


1. **Główny węzeł c.o. (nr 03937) Wco** znajduje się w **piwnicy budynku.**
Węzeł nadzoruje KPEC. Dojście łącznikiem w prawo do budynku Staffa 1, dalej w prawo korytarzem do końca, z prawej strony klatką schodową do piwnicy. Z klatki schodowej w lewo korytarzem do pomieszczenia węzła na końcu korytarza.
Klucz do klatki schodowej do piwnicy i pomieszczenia węzła znajduje się w portierni w łączniku.

BUDYNKI

UKW PRZY UL.D.SIEDLECKIEGO 19 I STAFFA 1

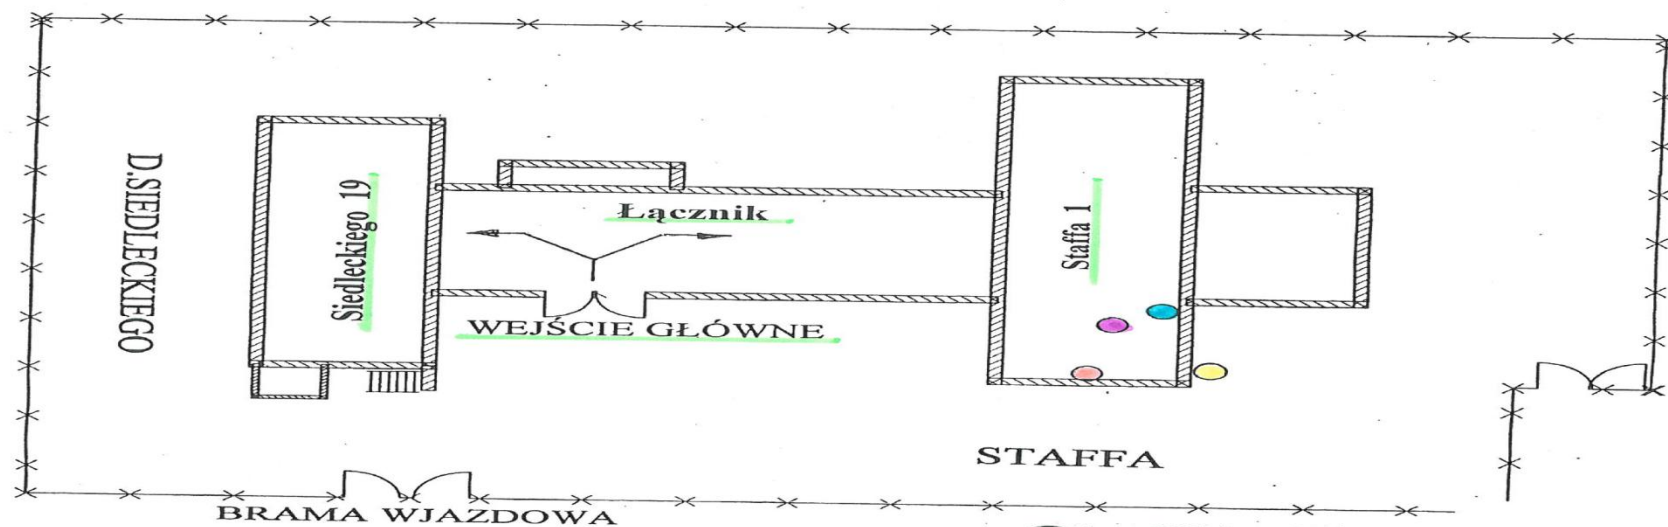

Staffa 1

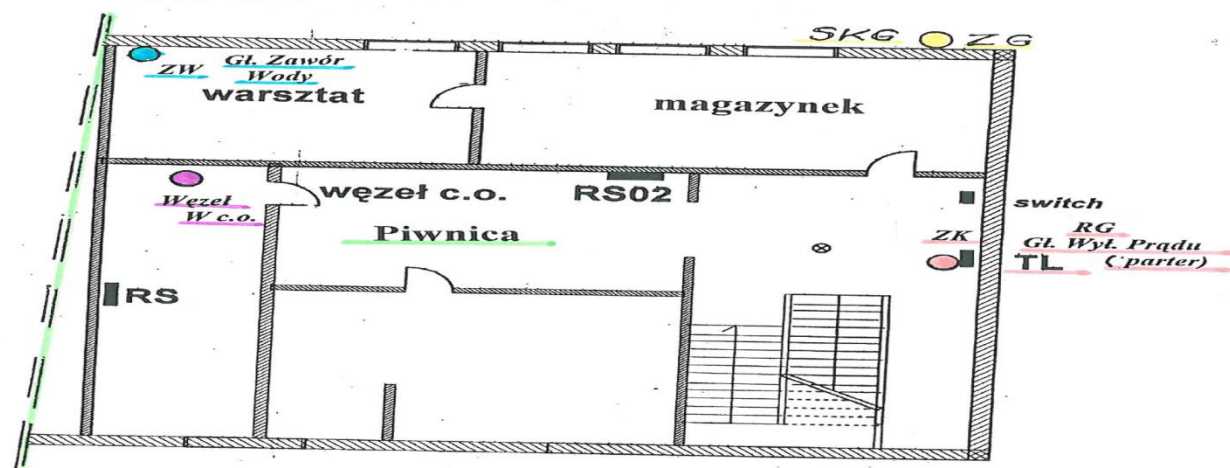

Specjalista ds. remontów i eksploatacji

inż. Artur Roszkowski

Załącznik nr 7
Opis usytuowania wyłączników i zaworów prądu, gazu i wody

Obiekt przy ul. Siedleckiego 19
(Wejście Główne do Budynków Staffa 1 i Siedleckiego 19 przez łącznik od ul. Staffa
- łącznikiem w lewo)

Prąd

1. **Do obsługi urządzeń elektrycznych**, w tym wyłączników prądu znajdujących się w rozdzielniach elektrycznych w obiektach, **upoważnieni są wyłącznie elektrycy posiadający uprawnienia eksploatacyjne lub dozorowe przynajmniej do 1 kV.**
2. **W razie zaistnienia pożaru** w obiektach UKW o konieczności wyłączenia prądu decyduje prowadzący akcją gaśniczo-ratowniczą pracownik UKW do czasu przybycia **Jednostek Straży Pożarnej**, a po przybyciu kierujący akcją strażak, który wzywa w tym celu **Pogotowie Energetyczne.**
3. **Główny Wyłącznik Prądu** zainstalowany w **Złączu Kablowym ZK** na ścianie zewnętrznej **Łącznika** z lewej strony schodów wejściowych. Ponadto **Główny Wyłącznik Prądu** znajduje się w **Rozdzielni Głównej RG** budynku w piwnicy w korytarzu na ścianie z prawej strony wejścia do windy dla osób niepełnosprawnych.
4. W obiekcie nie ma **Wyłącznika Prądu P-poż.**

Woda

1. **Główny Zawór Wody ZW** znajduje się w **piwnicy budynku.** Dojście łącznikiem w lewo do budynku Siedleckiego 19 (po schodach – wysoki parter), dalej lewo skos do klatki schodowej. Po zejściu do piwnicy w prawo korytarzem do końca, z lewej strony wnętrza korytarza z wejściem do pomieszczenia 215 – pomieszczenie **Wężla co** oraz **Głównego Zaworu ZW** odcinającego zasilanie wody.

Hydranty Zewnętrzne

1. Hydrantów zewnętrznych brak.

Gaz


1. Budynek nie posiada zasilania w gaz.
Uwaga; Budynki UKW przy **ul. Staffa 1 i Siedleckiego 19** posiadają **Szafki Kontrolne Gazu SKG** z **Zaworami Gazu ZG** na ścianach zewnętrznych budynków z **odciętym i zaplombowanym dopływem gazu.**

Centralne Ogrzewanie – węzeł c.o.

1. **Główny węzeł c.o. (nr 01185) Wco** znajduje się w **piwnicy budynku.**
Węzeł nadzoruje UKW. Dojście łącznikiem w lewo do budynku Siedleckiego 19 (po schodach – wysoki parter, dalej lewo skos do klatki schodowej. Po zejściu do piwnicy w prawo korytarzem do końca, z lewej strony wnętrza korytarza z wejściem do pomieszczenia 215 – pomieszczenie **Wężla co** oraz **Głównego Zaworu ZW** odcinającego zasilanie wody.

BUDYNKI

UKW PRZY UL.D.SIEDLECKIEGO 19 I STAFFA 1

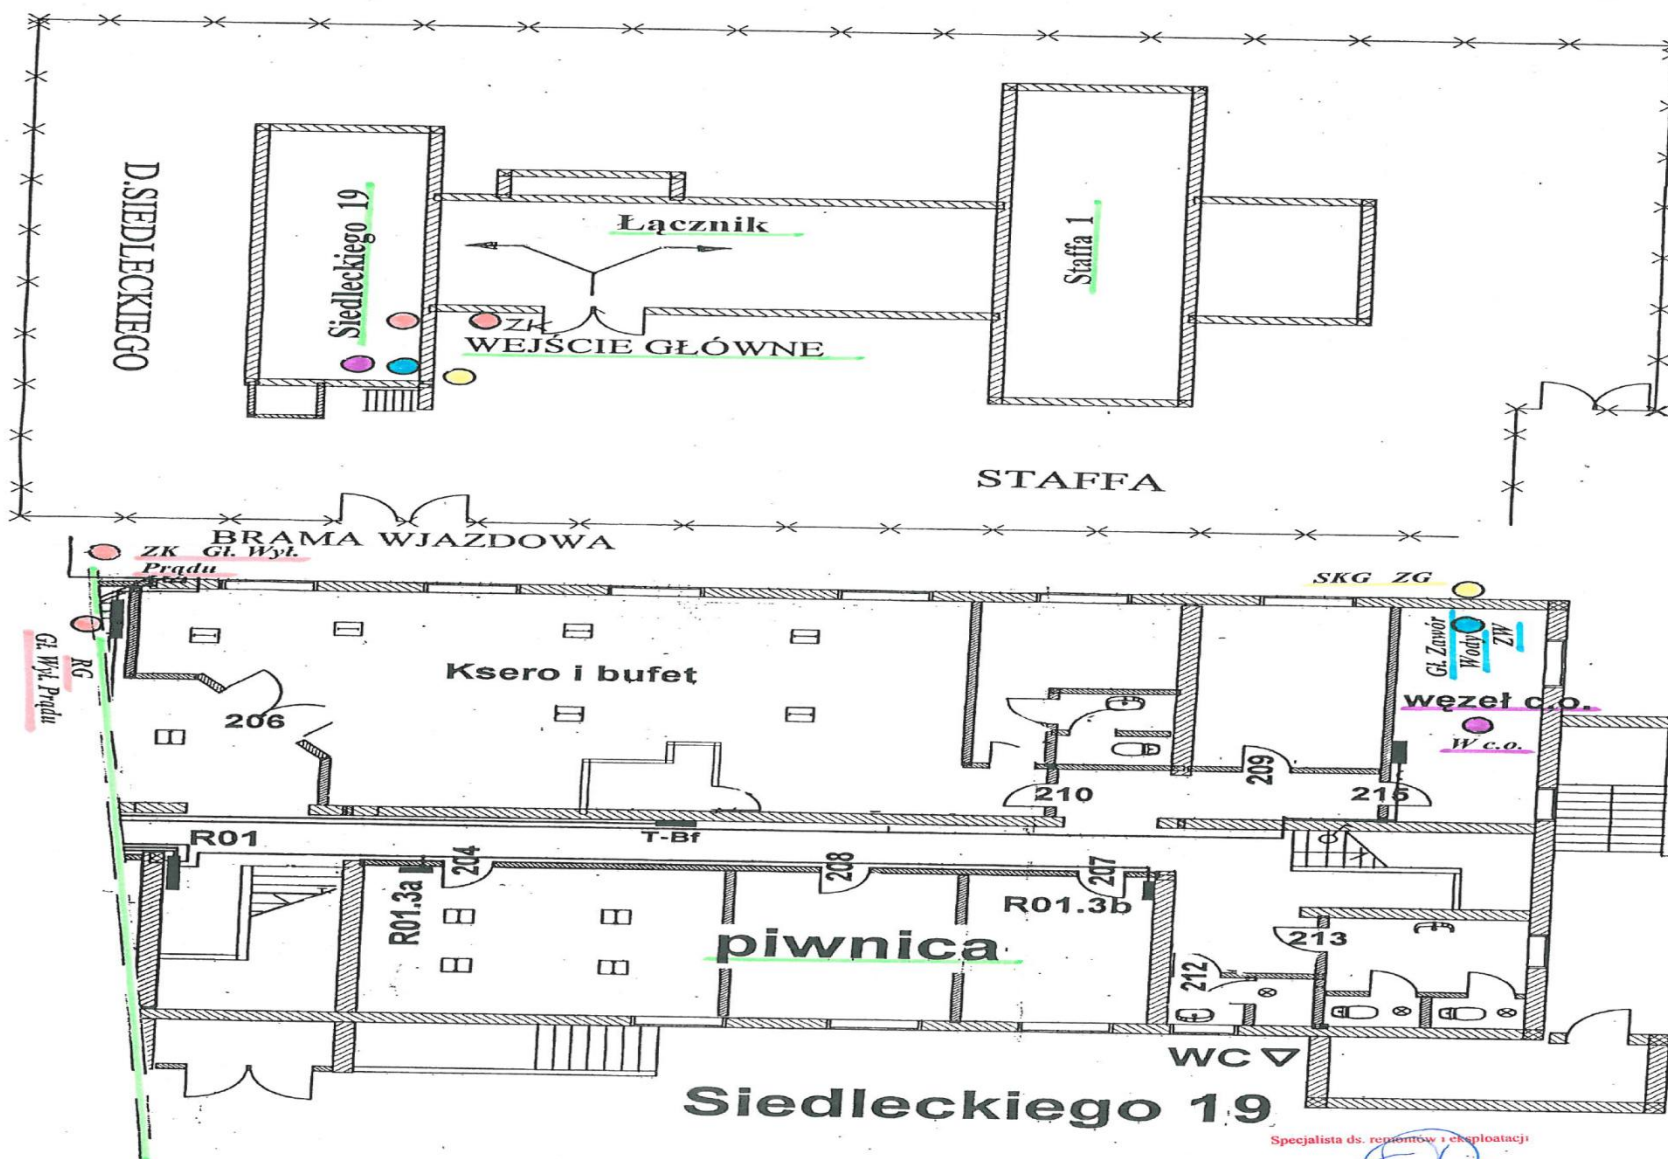

Specjalista ds. remontów i eksploatacji

inż. Marian Rostkowski

Załącznik nr 8
Opis usytuowania wyłączników i zaworów prądu, gazu i wody

Obiekt przy ul. Łużycka 21 DS.-2

Prąd

1. **Do obsługi urządzeń elektrycznych**, w tym wyłączników prądu znajdujących się w rozdzielniach elektrycznych w obiektach, **upoważnieni są wyłącznie elektrycy posiadający uprawnienia eksploatacyjne lub dozоровe przynajmniej do 1 kV.**
2. **W razie zaistnienia pożaru** w obiektach UKW o konieczności wyłączenia prądu decyduje prowadzący akcją gaśniczo-ratowniczą pracownik UKW do czasu przybycia **Jednostek Straży Pożarnej**, a po przybyciu kierujący akcją strażak, który wzywa w tym celu **Pogotowie Energetyczne.**
3. **Główny Wyłącznik Prądu** zainstalowany w **Rozdzielni Głównej RG** usytuowanej **na parterze** z lewej strony w ścianie po wejściu do budynku (naprzeciwko portierni). Klucz szafki **RG** znajduje się w portierni.
4. Obiekt posiada **Wyłącznik Prądu P-poż.** przed wejściem do budynku po prawej stronie. Budynek także wyposażony jest w **Ręczne Ostrzegacze Pożarowe ROP** usytuowane na parterze i na piętrach przy klatkach schodowych i na korytarzach. Wyłączniki aktywne.

Woda

1. **Główny Zawór Wody ZW** znajduje się w **piwnicy budynku**. Dojście do piwnicy od portierni z parteru w prawo korytarzem do drugiej klatki schodowej. Po zejściu do piwnicy w prawo skos naprzeciwko klatki schodowej znajduje się pomieszczenie liczników wody i gazu wraz z **Głównym Zaworem Wody ZW**. Klucz do pomieszczenia **ZW** znajduje się w portierni.

Hydranty Zewnętrzne

1. Obiekt nie posiada hydrantów zewnętrznych. Natomiast hydrant podziemny **HP** 1 szt., usytuowany jest przed budynkiem **DS.1** przy ul. **Łużyckiej 24.** - w chodniku ul. Łużyckiej, w pobliżu prawego szczytu budynku od strony ul. Jagiellońskiej.


Gaz

1. Budynek posiada zasilanie gazem. Na budynku na ścianie zewnętrznej od strony ul. Łużyckiej znajduje się **Szafka Kontroli Gazu SKG** z zaworem **ZG** odcinającym dopływ gazu do budynku.


Centralne Ogrzewanie – węzeł c.o.

1. **Główny węzeł c.o. (nr 03818) Wco** znajduje się w **piwnicy budynku**. Węzeł nadzoruje KPEC. Dojście do pomieszczenia węzła w piwnicy od portierni z parteru w prawo korytarzem do drugiej klatki schodowej. Po zejściu do piwnicy w prawo do końca korytarzem piwnicy – ostatnie pomieszczenie z lewej strony.

RZUT PARTERU

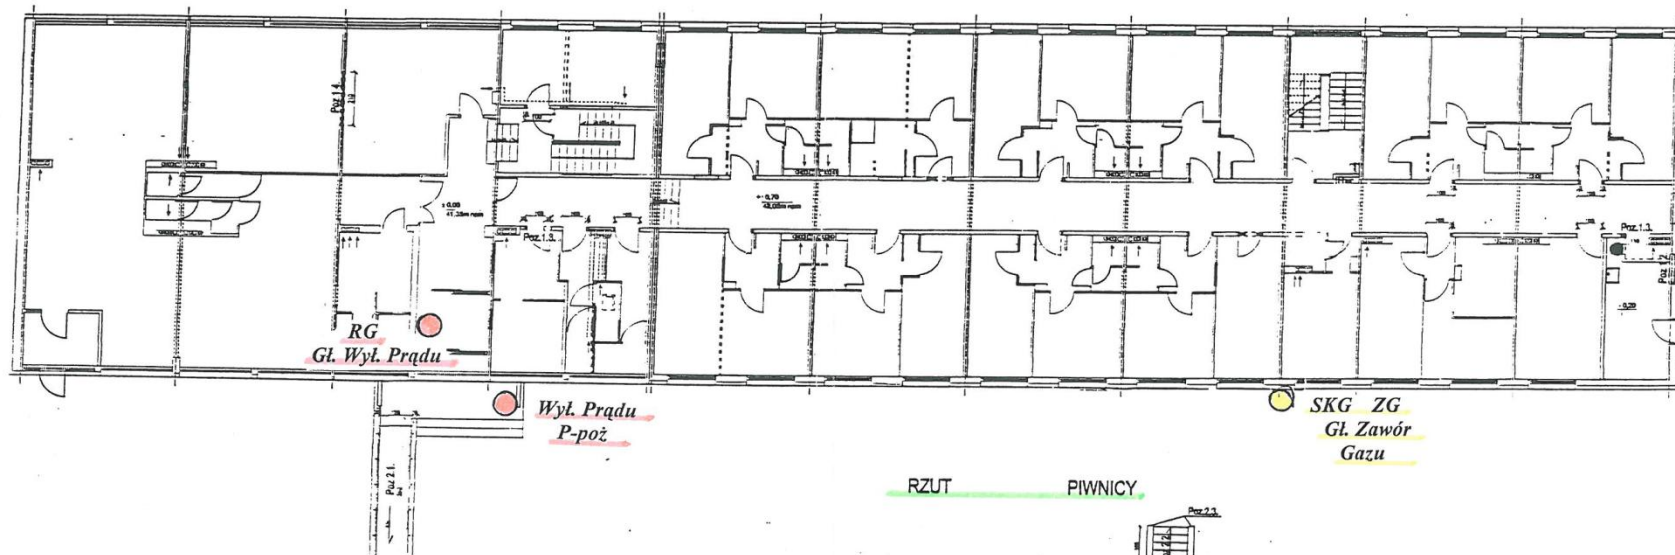

RZUT PIWNICY

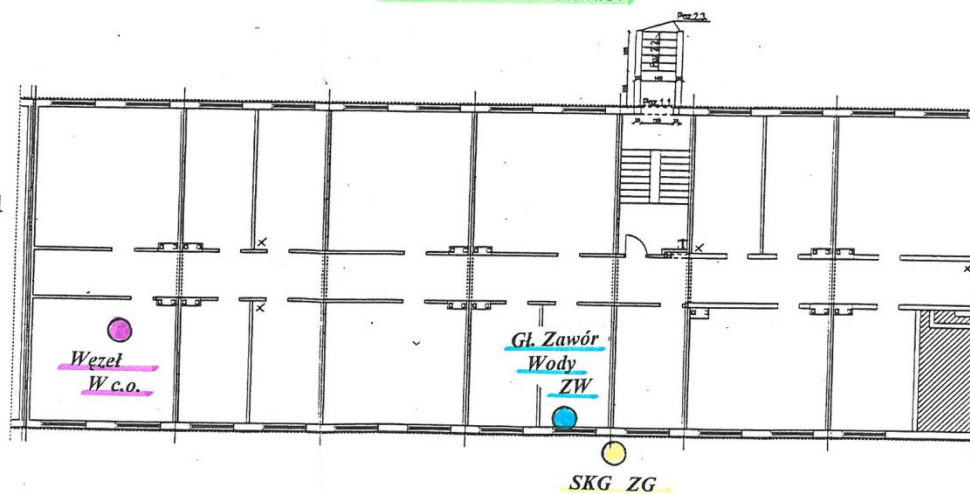

DOM STUDENTA NR-2 PRZY UL. ŁUŻYCKA 21

Specjalista ds. remontów i eksploatacji

inż. Mariusz Kosiński

Załącznik nr 9
Opis usytuowania wyłączników i zaworów prądu, gazu i wody

Obiekt przy ul. Łużycka 24 DS.-1

Prąd

1. **Do obsługi urządzeń elektrycznych**, w tym wyłączników prądu znajdujących się w rozdzielniach elektrycznych w obiektach, **upoważnieni są wyłącznie elektrycy posiadający uprawnienia eksploatacyjne lub dozоровe przynajmniej do 1 kV.**
2. **W razie zaistnienia pożaru** w obiektach UKW o konieczności wyłączenia prądu decyduje prowadzący akcją gaśniczo-ratowniczą pracownik UKW do czasu przybycia **Jednostek Straży Pożarnej, a po przybyciu kierujący akcją strażak, który wzywa w tym celu Pogotowie Energetyczne.**
3. **Główny Wyłącznik Prądu** zainstalowany w **Rozdzielni Głównej RG** usytuowanej **na parterze** z lewej strony w ścianie po wejściu do budynku (naprzeciwko portierni). Klucz szafki **RG** znajduje się w portierni.
4. Obiekt posiada **Wyłącznik Prądu P-poż.** przed wejściem do budynku po lewej stronie. Budynek także wyposażony jest w **Ręczne Ostrzegacze Pożarowe ROP** usytuowane na parterze i na piętrach przy klatkach schodowych i na korytarzach. Wyłączniki aktywne.

Woda

1. **Główny Zawór Wody ZW** znajduje się w **piwnicy budynku.** Dojście do piwnicy od portierni z parteru w prawo korytarzem do drugiej klatki schodowej. Po zejściu do piwnicy w prawo korytarzem i z lewej strony pomiędzy pomieszczeniami o nr 9 a 10 znajduje się pomieszczenie liczników wody i gazu wraz z **Głównym Zaworem Wody ZW.** Klucz do pomieszczenia **ZW** znajduje się w portierni.

Hydranty Zewnętrzne

1. Obiekt posiada hydrant zewnętrzny podziemny **HP** 1 szt. Hydrant usytuowany jest przed budynkiem w chodniku ul. Łużyckiej, w pobliżu prawego szczytu budynku (od strony ul. Jagiellońskiej).



Gaz

1. Budynek posiada zasilanie gazem. Na budynku na ścianie zewnętrznej od strony ul. Łużyckiej znajduje się **Szafka Kontroli Gazu SKG** z zaworem **ZG** odcinającym dopływ gazu do budynku.

Centralne Ogrzewanie – węzeł c.o.

1. **Główny węzeł c.o. (nr 03819) Wco** znajduje się w **piwnicy budynku.** Węzeł nadzoruje KPEC. Dojście do pomieszczenia węzła w piwnicy od portierni z parteru w prawo korytarzem do drugiej klatki schodowej. Po zejściu do piwnicy w prawo do końca korytarzem piwnicy – ostatnie pomieszczenie z lewej strony.

DOM STUDENTA NR-1 PRZY UL. ŁUŻYCKA 24 - PARTER

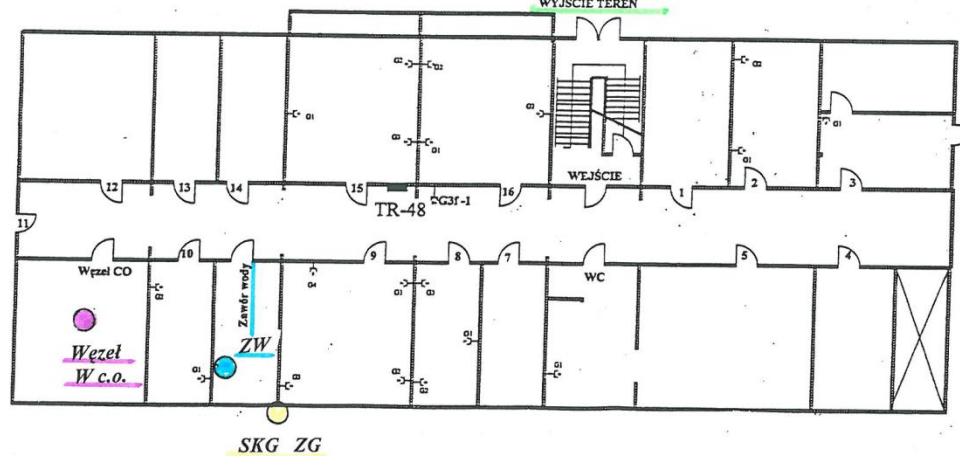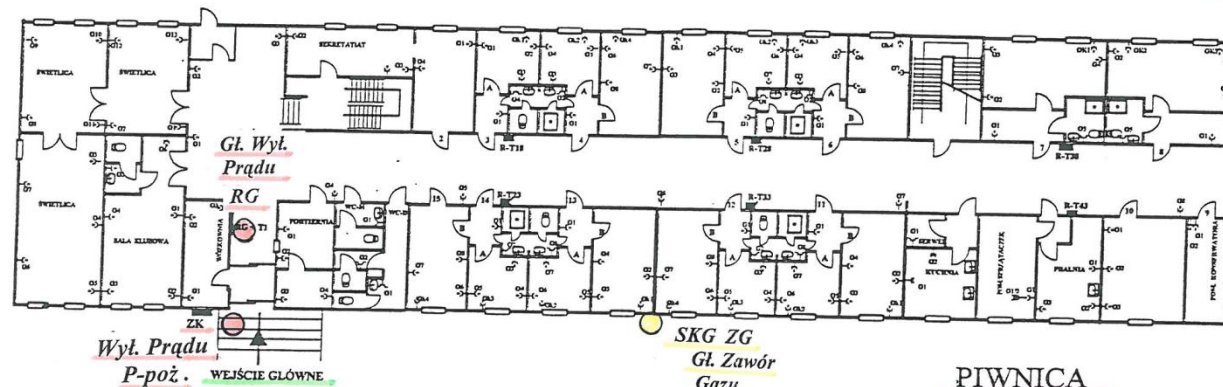

Załącznik nr 10
Opis usytuowania wyłączników i zaworów prądu, gazu i wody

Obiekt przy ul. Mińska 15

Prąd

1. **Do obsługi urządzeń elektrycznych**, w tym wyłączników prądu znajdujących się w rozdzielniach elektrycznych w obiektach, **upoważnieni są wyłącznie elektrycy posiadający uprawnienia eksploatacyjne lub dozоровe przynajmniej do 1 kV.**
2. **W razie zaistnienia pożaru** w obiektach UKW o konieczności wyłączenia prądu decyduje prowadzący akcją gaśniczo-ratowniczą pracownik UKW do czasu przybycia **Jednostek Straży Pożarnej**, a po przybyciu kierujący akcją strażak, który wzywa w tym celu **Pogotowie Energetyczne.**
3. **Główny Wyłącznik Prądu** zainstalowany w **Rozdzielni RG** usytuowanej na klatce schodowej do piwnicy z prawej strony na ścianie (po wejściu do budynku schodami w dół).
4. W obiekcie nie ma **Wyłącznika Prądu P-poż.**

Woda

1. **Główny Zawór Wody ZW** znajduje się w **pawilonie** z prawej strony **Budynku Głównego w WC.** Po wejściu do pawilonu na końcu korytarza z lewej strony w pomieszczeniu wc. Dodatkowo z tyłu za budynkiem pawilonu w trawniku znajduje się studzienka z zaworem odcinającym dopływ wody.

Hydranty Zewnętrzne


1. Hydrantów zewnętrznych brak.

Gaz

1. Na ścianie zewnętrznej lewego skrzydła budynku od strony ul. Mińskiej w skrzynce **SKG** znajduje się **Główny Zawór Gazu ZG** wyłącznie dla potrzeb **kotłowni gazowej. Budynek dydaktyczny wraz z pawilonem nie używa gazu.**
Uwaga; Na budynku pawilonu (prawe skrzydło) na ścianie zewnętrznej z tyłu budynku znajduje się **Szafka Kontroli Gazu** z zaworem odcinającym **ZG** zasilająca dawniej w gaz budynek dydaktyczny i pawilon – **aktualnie dopływ gazu jest odcięty.**

Centralne Ogrzewanie – kotłownia

1. **Kotłownia Gazowa KGco** znajduje się w **piwnicy lewego skrzydła budynku.**
Istnieją trzy sposoby dojścia do kotłowni gazowej:
 - z korytarza wysokiego parteru przy portierni w lewo w stronę lewego skrzydła dalej w lewo do końca korytarza, klatką schodową w dół do piwnicy, korytarzem piwnicznym do pomieszczenia kotłowni gazowej,
 - z zewnątrz bezpośrednio do lewego skrzydła budynku schodami w dół do piwnicy, dalej korytarzem piwnicznym do pomieszczenia kotłowni gazowej,
 - z zewnątrz z tyłu lewego skrzydła przez pomieszczenie gospodarcze do korytarza piwnicznego w lewo do kotłowni gazowej.

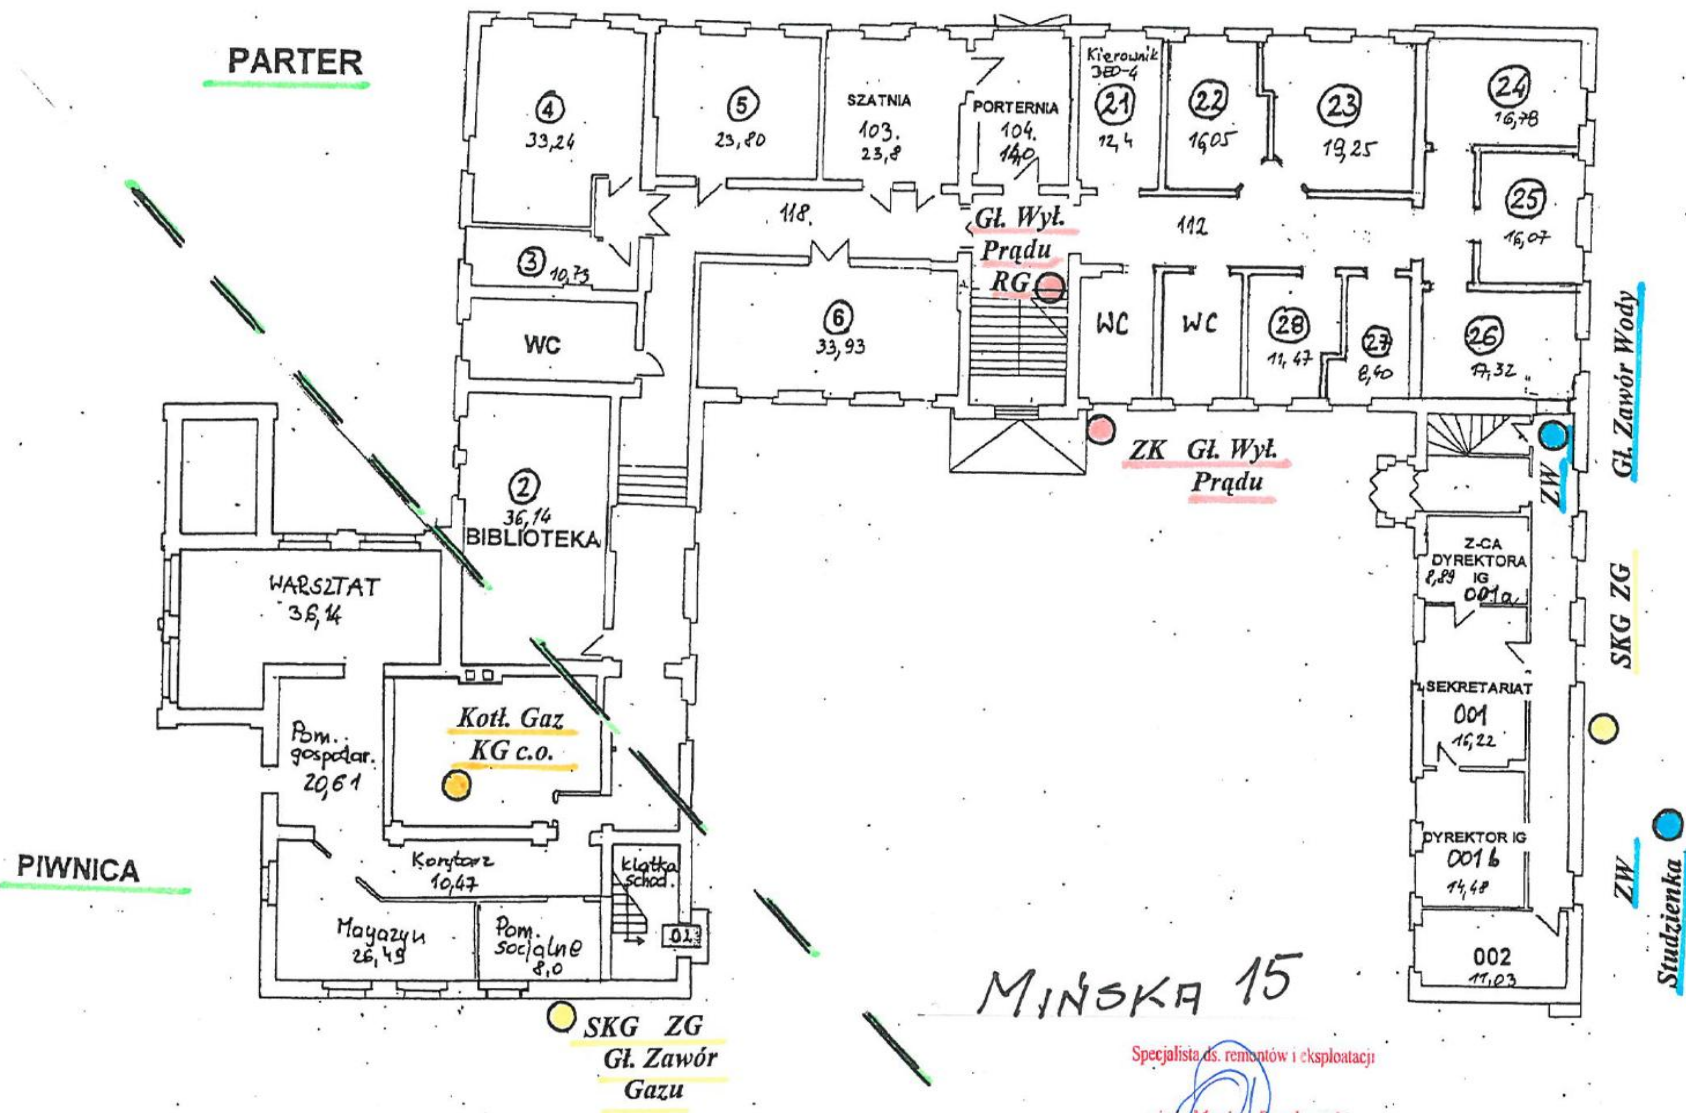

Załącznik nr 11
Opis usytuowania wyłączników i zaworów prądu, gazu i wody

Obiekt przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2

Prąd

1. Do obsługi urządzeń elektrycznych, w tym wyłączników prądu znajdujących się w rozdzielniach elektrycznych w obiektach, upoważnieni są wyłącznie elektrycy posiadający **uprawnienia eksploatacyjne lub dozorowe przynajmniej do 1 kV**.
2. **W razie zaistnienia pożaru w obiektach UKW o konieczności wyłączenia prądu** decyduje prowadzący akcją gaśniczo-ratowniczą pracownik UKW do czasu przybycia **Jednostek Straży Pożarnej, a po przybyciu kierujący akcją strażak, który wzywa w tym celu Pogotowie Energetyczne**.
3. **Główny Wyłącznik Prądu** zainstalowany w **Rozdzielni Głównej RG** usytuowanej w **piwnicy** po zejściu klatką schodową za drzwiami *Instytut Fizyki* w lewej części korytarza. Ponadto **Główny Wyłącznik Prądu** zainstalowany jest w **Złączu Kablowym ZK** znajdującym się na zewnątrz budynku z lewej strony wejścia głównego. **Klucz do szafki RG** znajduje się w **portierni na parterze** budynku.

Uwaga ! Dodatkowo na ścianie szczytowej zewnętrznej Budynku Powstańców Wlkp. 2A od strony ul. Powstańców Wlkp. znajduje się złącze kablowe z Rozłącznikami Bezpiecznikowymi RBK dla budynków:

- Al. Ossolińskich 12,
 - Pl. Weyssenhoffa 11,
 - Ul. Powstańców Wlkp. 2,
 - Ul. Powstańców Wlkp. 2A,
- pozwalające na szybkie odłączenie od zasilania każdego z budynków.**

4. Obiekt posiada **Wyłącznik Prądu P-poż. w wejściu głównym** z lewej strony za drzwiami wejściowymi po stronie wewnętrznej budynku. Wyłącznik aktywny. Budynek nie jest wyposażony w **Ręczne Ostrzegacze Pożarowe ROP**.

Woda

1. **Główny Zawór Wody ZW** znajduje się w **piwnicy budynku**. Dojście do piwnicy po zejściu klatką schodową za drzwiami *Instytut Fizyki* w prawo korytarzem po lewej stronie w pomieszczeniu nr 08 znajduje się w podłodze studzienka z wodomierzem i Zaworem **ZW**. **Klucz do pomieszczenia ZW** znajduje się w **portierni na parterze** budynku.

Hydranty Zewnętrzne

1. Obiekt nie posiada hydrantów zewnętrznych na własnym terenie, najbliższe hydranty podziemne **HP 2 szt.** znajdują się w **chodniku ul. Powstańców Wlkp.** po stronie obiektu UKW na wprost środkowej części budynku.

Gaz

1. Budynek nie posiada zasilania w gaz. Natomiast na budynku od strony ul. Powstańców Wlkp. znajduje się Szafka Gazowa **SKG** z **Głównym Zaworem ZG**.

Centralne Ogrzewanie – węzeł c.o.

1. **Węzeł c.o. (nr 01039) Wco** znajduje się **w piwnicy budynku**. Węzeł nadzoruje **KPEC**.
Dojście do pomieszczenia węzła w piwnicy najprościej z zewnątrz, drzwi wejściowe po lewej stronie wejścia głównego. Po wejściu do wewnątrz budynku w prawo za drzwiami do pomieszczenia węzła. **Klucz** do **pomieszczenia Wco** znajduje się **w portierni na parterze** budynku.

Ul. Powstańców Wielkopolskich 2



SKG ZG
Gł. Zawór Gazu

Gł. Zawór
Wody
ZW

- Gł. Wyl. Prądu RG

Węzeł C14
W c.o

ZK 

Gł. Wyl. Prądu

Wył. Prądu
P-poż

Załącznik nr 12
Opis usytuowania wyłączników i zaworów prądu, gazu i wody

Obiekt przy Pl. Weysenhoffa 11

Prąd

1. Do obsługi urządzeń elektrycznych, w tym wyłączników prądu znajdujących się w rozdzielniach elektrycznych w obiektach, upoważnieni są wyłącznie elektrycy posiadający **uprawnienia eksploatacyjne lub dozorowe przynajmniej do 1 kV**.
2. **W razie zaistnienia pożaru w obiektach UKW o konieczności wyłączenia prądu** decyduje prowadzący akcją gaśniczo-ratowniczą pracownik UKW do czasu przybycia **Jednostek Straży Pożarnej, a po przybyciu kierujący akcją strażak, który wzywa w tym celu Pogotowie Energetyczne**.
3. **Główny Wyłącznik Prądu** zainstalowany w **Rozdzielni Głównej RG** usytuowanej **na parterze (wysoki parter)** w prawej części korytarza po wejściu klatką schodową od strony Placu Weysenhoffa naprzeciwko klatki schodowej głównej. Ponadto **Główny Wyłącznik Prądu** zainstalowany jest w **Złączu Kablowym ZK** znajdującym się na zewnątrz budynku z lewej strony wejścia od strony podwórza. **Klucz do szafki RG** znajduje się **w portierni w piwnicy** budynku.

Uwaga ! Dodatkowo na ścianie szczytowej zewnętrznej Budynku Powstańców Wlkp. 2A od strony ul. Powstańców Wlkp. znajduje się złącze kablowe z Rozłącznikami Bezpiecznikowymi RBK dla budynków:

- **Al. Ossolińskich 12,**
- **Pl. Weysenhoffa 11,**
- **Ul. Powstańców Wlkp. 2,**
- **Ul. Powstańców Wlkp. 2A,**

pozwalające na szybkie odłączenie od zasilania każdego z budynków.

4. Obiekt posiada **Wyłączniki Prądu P-poż. 2 szt.**, jeden w **wejściu głównym od strony Pl. Weysenhoffa** za drzwiami wejściowymi po stronie wewnętrznej budynku, drugi **przed wejściem** do budynku **od strony podwórza** z prawej strony wejścia. Budynek także wyposażony jest w **Ręczne Ostrzegacze Pożarowe ROP** usytuowane na wszystkich piętrach przy klatkach schodowych na korytarzach. Wyłączniki aktywne.

Woda

1. **Główny Zawór Wody ZW** znajduje się w **piwnicy budynku**. Dojście do piwnicy od strony podwórza z poziomu przyziemia klatką schodową w dół na przeciwko schodów obok portierni. **Klucz do pomieszczenia ZW** znajduje się **w portierni**.

Hydranty Zewnętrzne

1. Obiekt nie posiada hydrantów zewnętrznych na własnym terenie, najbliższe hydranty podziemne **HP** znajdują się na placu Weysenhoffa.

Gaz


1. Budynek nie posiada zasilania w gaz.

Centralne Ogrzewanie – węzeł c.o.

1. **Główny węzeł c.o. (nr 01025) Wco** znajduje się **w piwnicy budynku**. Węzeł nadzoruje **KPEC**. Dojście do pomieszczenia węzła w piwnicy od strony podwórza z poziomu przyziemia klatką schodową w dół w prawo do końca korytarza, drzwi naprzeciwko portierni. **Klucz do pomieszczenia Wco** znajduje się **w portierni**.


Pl. Weysenhoffa 11

RZUT PARTERU

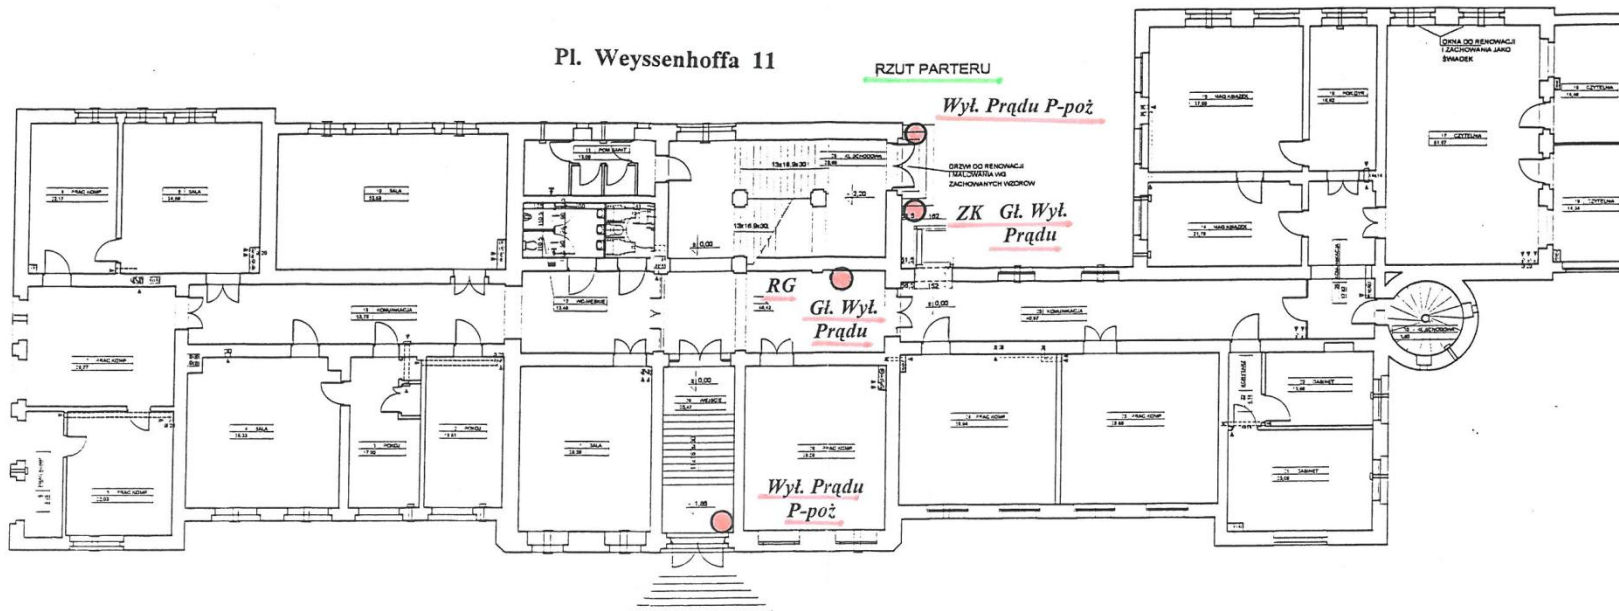

Pl. Weysenhoffa 11

RZUT PIWNIC

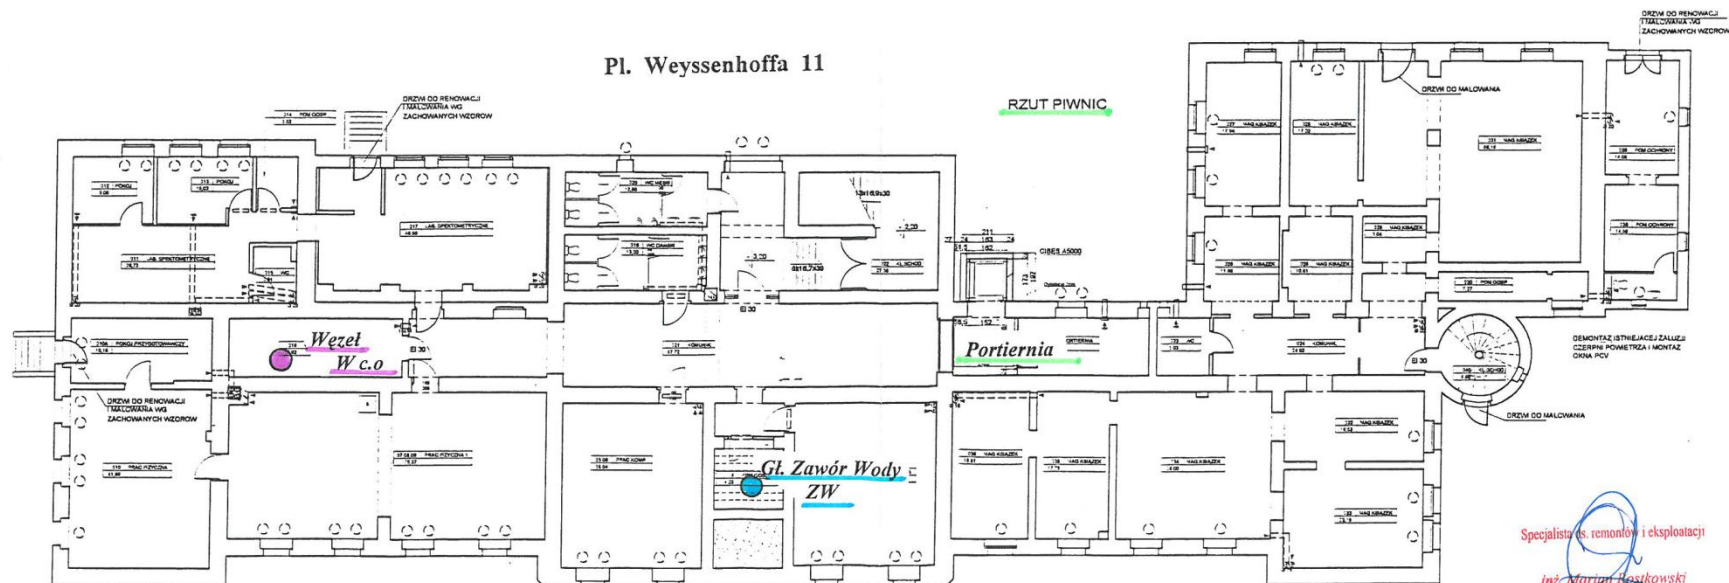

Załącznik nr 13
Opis usytuowania wyłączników i zaworów prądu, gazu i wody

Obiekt przy Al. Ossolińskich 12

Prąd

1. Do obsługi urządzeń elektrycznych, w tym wyłączników prądu znajdujących się w rozdzielniach elektrycznych w obiektach, upoważnieni są wyłącznie elektrycy posiadający **uprawnienia eksploatacyjne lub dozorowe przynajmniej do 1 kV**.
2. **W razie zaistnienia pożaru w obiektach UKW o konieczności wyłączenia prądu** decyduje prowadzący akcją gaśniczo-ratowniczą pracownik UKW do czasu przybycia **Jednostek Straży Pożarnej, a po przybyciu kierujący akcją strażak, który wzywa w tym celu Pogotowie Energetyczne**.
3. **Główny Wyłącznik Prądu** zainstalowany w **Rozdzielni Głównej RG** usytuowanej **w piwnicy**, po zejściu klatką schodową od strony podwórza w prawej części korytarza za drzwiami na prawej ścianie korytarza. Ponadto **Główny Wyłącznik Prądu** zainstalowany jest w **Złączu Kablowym ZK** znajdującym się na zewnątrz budynku z prawej strony wejścia od strony podwórza. **Klucz do szafki RG** znajduje się w **portierni** (w piwnicy) budynku przy **Pl. Weyssenhoffa 11** (wejście od strony podwórza).

Uwaga ! Dodatkowo na ścianie szczytowej zewnętrznej Budynku Powstańców Wlkp. 2A od strony ul. Powstańców Wlkp. znajduje się złącze kablowe z Rozłącznikami Bezpiecznikowymi RBK dla budynków:

- **Al. Ossolińskich 12,**
 - **Pl. Weyssenhoffa 11,**
 - **Ul. Powstańców Wlkp. 2,**
 - **Ul. Powstańców Wlkp. 2A,**
- pozwalające na szybkie odłączenie od zasilania każdego z budynków.**

4. Obiekt nie posiada **Wyłączników Prądu P-poż.**

Woda

1. **Główny Zawór Wody ZW** znajduje się w **piwnicy budynku**. Dojście do piwnicy po zejściu klatką schodową od strony podwórza w prawej części korytarza za drzwiami po lewej stronie drzwi pomieszczenia naprzeciwko Rozdzielni Głównej RG. W pomieszczeniu w posadzce w pobliżu ściany okiennej znajduje się pokrywa studzienki z wodomierzem i **Głównym Zaworem ZW** odcinającym dopływ wody do budynku. **Klucz do pomieszczenia ZW** znajduje się w **portierni** (w piwnicy) budynku przy **Pl. Weyssenhoffa 11** (wejście od strony podwórza).

Hydranty Zewnętrzne

1. Obiekt nie posiada hydrantów zewnętrznych na własnym terenie, najbliższe hydranty podziemne **HP** znajdują się na placu Weyssenhoffa.


Gaz

1. Budynek nie posiada zasilania w gaz. Natomiast na budynku od strony Al. Ossolińskich znajduje się Szafka Gazowa **SKG** z **Głównym Zaworem ZG**

Centralne Ogrzewanie – węzeł c.o.

1. **Główny węzeł c.o. (nr 01329) Wco** znajduje się **w piwnicy budynku**. Węzeł nadzoruje **UKW**. Dojście do pomieszczenia węzła w piwnicy od strony podwórza w prawej części korytarza za drzwiami po prawej stronie przed Rozdzielnią Główną RG wnętrza z korytarzem z drzwiami po prawej stronie do pomieszczenia **Węzła c.o.** **Klucz** do **pomieszczenia Wco** znajduje się **w portierni** (w piwnicy) budynku przy **Pl. Weyssenhoffa 11** (wejście od strony podwórza).

Al. Ossolińskich 12

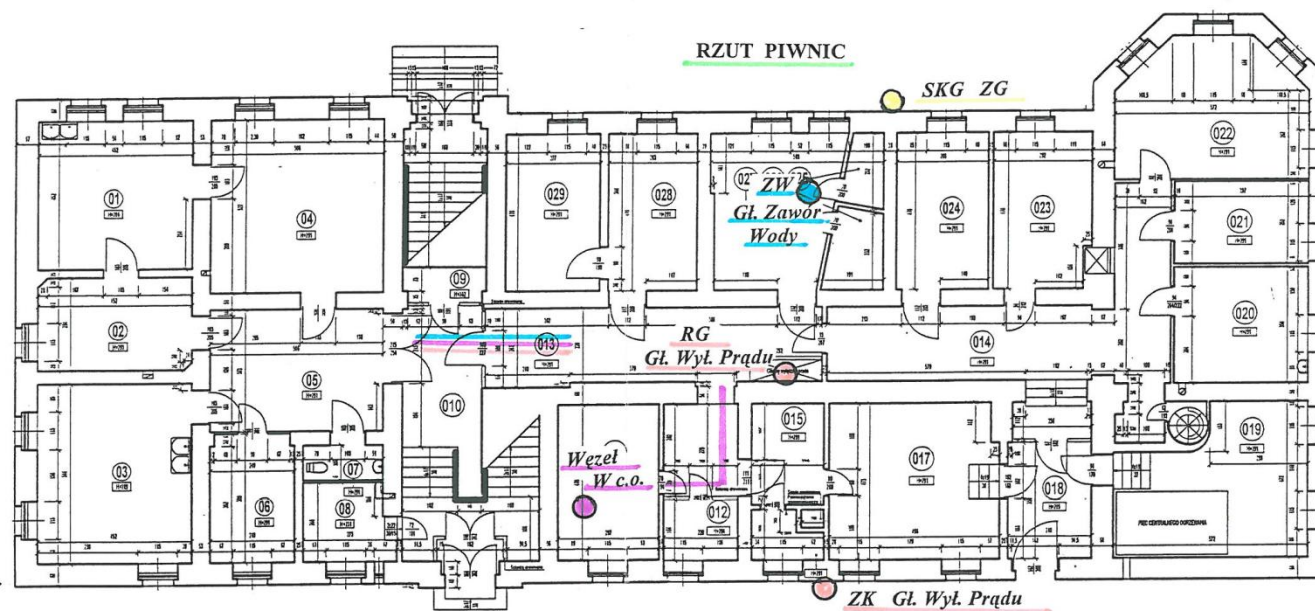

Specjalista ds. remontów i eksploatacji
 inż. Marian Rostkowski

Załącznik nr 14
Opis usytuowania wyłączników i zaworów prądu, gazu i wody

Obiekt przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2A

Prąd

1. Do obsługi urządzeń elektrycznych, w tym wyłączników prądu znajdujących się w rozdzielniach elektrycznych w obiektach, upoważnieni są wyłącznie elektrycy posiadający **uprawnienia eksploatacyjne lub dozorowe przynajmniej do 1 kV**.
2. **W razie zaistnienia pożaru w obiektach UKW o konieczności wyłączenia prądu** decyduje prowadzący akcją gaśniczo-ratowniczą pracownik UKW do czasu przybycia **Jednostek Straży Pożarnej, a po przybyciu kierujący akcją strażak, który wzywa w tym celu Pogotowie Energetyczne**.
3. **Główny Wyłącznik Prądu** zainstalowany w **Rozdzielni Głównej RG** usytuowanej przy **Złączu Kablowym ZK** (lewa szafka) na ścianie szczytowej zewnętrznej budynku **Powstańców Wlkp. 2A** od strony ul. Powstańców Wlkp.

Uwaga ! Dodatkowo na ścianie szczytowej zewnętrznej Budynku Powstańców Wlkp. 2A od strony ul. Powstańców Wlkp. znajduje się złącze kablowe z Rozłącznikami Bezpiecznikowymi RBK dla budynków:

- **Al. Ossolińskich 12,**
 - **Pl. Weyssenhoffa 11,**
 - **Ul. Powstańców Wlkp. 2,**
 - **Ul. Powstańców Wlkp. 2A,**
- pozwalające na szybkie odłączenie od zasilania każdego z budynków.**

4. Obiekt nie posiada **Wyłączników Prądu P-poż.**

Woda

1. **Główny Zawór Wody ZW** znajduje się **na parterze budynku** pod schodami na strych. Dojście od strony Placu Weyssenhoffa 11. **Klucz do budynku** znajduje się **w portierni** w piwnicy budynku przy **Pl. Weyssenhoffa 11**.

Hydranty Zewnętrzne


1. Obiekt nie posiada hydrantów zewnętrznych na własnym terenie, najbliższe hydranty podziemne **HP 2 szt.** znajdują się **w chodniku ul. Powstańców Wlkp.** po stronie obiektu UKW na wprost środkowej części budynku.

Gaz

1. Budynek nie posiada zasilania w gaz.

Centralne Ogrzewanie – węzeł c.o.

1. Ciepło dla c.o. pozyskiwane jest od Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin IHAR. **Węzeł c.o. - Wco** znajduje się **w budynku IHAR** z tyłu za budynkiem UKW.

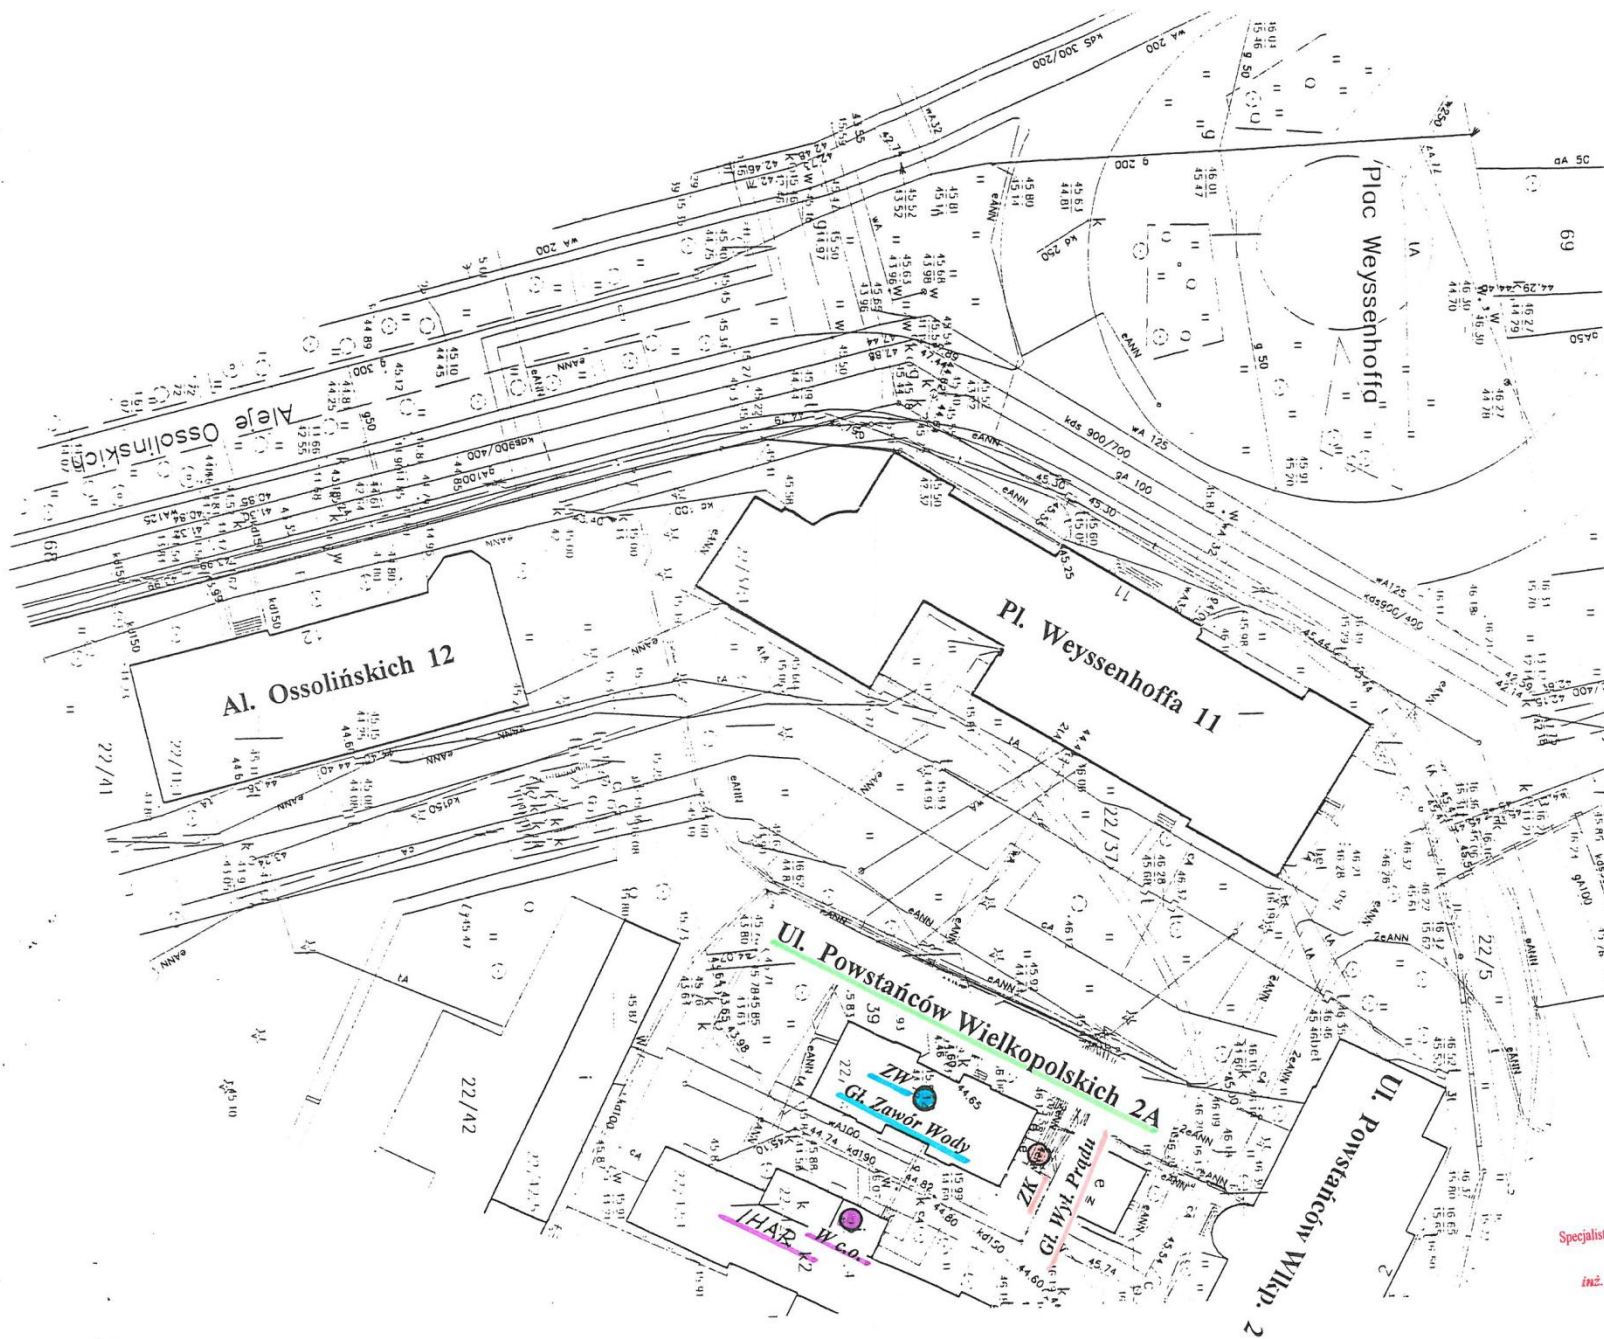

Załącznik nr 15
Opis usytuowania wyłączników i zaworów prądu, gazu i wody

Obiekt przy ul. Przemysłowa 34

Prąd

1. Do obsługi urządzeń elektrycznych, w tym wyłączników prądu znajdujących się w rozdzielniach elektrycznych w obiektach, upoważnieni są wyłącznie elektrycy posiadający **uprawnienia eksploatacyjne lub dozоровe przynajmniej do 1 kV**.
2. **W razie zaistnienia pożaru w obiektach UKW o konieczności wyłączenia prądu** decyduje prowadzący akcją gaśniczo-ratowniczą pracownik UKW do czasu przybycia **Jednostek Straży Pożarnej, a po przybyciu kierujący akcją strażak, który wzywa w tym celu Pogotowie Energetyczne**.
3. **Główny Wyłącznik Prądu** zainstalowany w **Rozdzielni Głównej RG** usytuowanej w pomieszczeniu **nr 28 na parterze** (ksero) z prawej strony wejścia. Ponadto **Główny Wyłącznik Prądu** znajduje się w **Złączu Kablowym ZK** usytuowanym na zewnątrz budynku z prawej strony wejścia głównego.
4. Obiekt nie posiada **Wyłącznika Prądu P-poż.**

Woda

1. **Główny Zawór Wody ZW** znajduje się w **piwnicy budynku (budynek posiada piwnicę tylko dla celów kotłowni gazowej i przyłącza wodnego – na rys. obszar zaznaczony zieloną obwódką)**. Dojście do pomieszczenia w piwnicy z zaworem **ZW z zewnątrz** schodami w dół ze szczytu **budynku** po lewej stronie wejścia głównego. Istnieje także możliwość wejścia do piwnicy od wewnątrz budynku zgodnie z załączonym rzutem parteru budynku. **Klucz do pomieszczenia ZW** znajduje się **w portierni na parterze** budynku.

Hydranty Zewnętrzne

1. Przed obiektem **od strony ul. Przemysłowej** z lewej strony budynku znajduje się **Hydrant Naziemny HN** (ok. 8m od lewego rogu budynku).

Gaz

1. Budynek posiada zasilania w gaz. Z lewej strony na ścianie szczytowej budynku znajduje się **Skrzynka Kontroli Gazu SKG z Głównym Zaworem Gazu ZG**.

Centralne Ogrzewanie – kotłownia gazowa c.o.

1. **Kotłownia Gazowa KGco** znajduje się w **piwnicy budynku (budynek posiada piwnicę tylko dla celów kotłowni gazowej i przyłącza wodnego – na rys. obszar zaznaczony zieloną obwódką)**. Dojście do pomieszczenia w piwnicy z **Kotł.Gaz. K c.o. z zewnątrz** schodami w dół ze szczytu **budynku** po lewej stronie wejścia głównego. Istnieje także możliwość wejścia do piwnicy od wewnątrz budynku zgodnie z załączonym rzutem parteru budynku. **Klucz do pomieszczenia ZW i Kotł. Gaz.** znajduje się **w portierni na parterze** budynku.



Specjalista ds. remontów i eksploatacji
inż. Marian Postkowski

Załącznik nr 16
Opis usytuowania wyłączników i zaworów prądu, gazu i wody

Obiekt przy ul. Ogińskiego 16

Prąd

1. Do obsługi urządzeń elektrycznych, w tym wyłączników prądu znajdujących się w rozdzielniach elektrycznych w obiektach, upoważnieni są wyłącznie elektrycy posiadający **uprawnienia eksploatacyjne lub dozorowe przynajmniej do 1 kV.**
2. **W razie zaistnienia pożaru w obiektach UKW o konieczności wyłączenia prądu** decyduje prowadzący akcją gaśniczo-ratowniczą pracownik UKW do czasu przybycia **Jednostek Straży Pożarnej, a po przybyciu kierujący akcją strażak, który wzywa w tym celu Pogotowie Energetyczne.**
3. **Główny Wyłącznik Prądu** zainstalowany w **Rozdzielni Głównej RG** usytuowanej wraz ze **Złączem Kablowym ZK** w **pomieszczeniu** wydzielonym w **portierni** budynku dydaktycznego (wieżowiec), wejście główne – wysoki parter. **Wyłącznik Główny Prądu** umieszczony w portierni odcina zasilanie dla całości budynku; tj. **dla części wysokiej - Wieżowca i części niskiej – Poligrafii.**
Ponadto **Główny Wyłącznik Prądu** zainstalowany jest **dla części niskiej - Poligrafii** usytuowany w **Rozdzielni Głównej Poligrafii** w korytarzu po wejściu z zewnątrz od strony ul. Powstańców Wlkp.
4. Obiekt nie posiada **Wyłącznika Prądu P-poż.**
Budynek (zarówno część wysoka i niska) jest wyposażony w **Ręczne Ostrzegacze Pożarowe ROP.** na korytarzach wszystkich kondygnacji.

Woda

1. **Główny Zawór Wody ZW** znajduje się w **piwnicy budynku.** Dojście do pomieszczenia w piwnicy z zaworem **ZW** po wejściu do budynku głównego (część wysoka) z holu obok portierni klatką schodową w dół do piwnicy, dalej z klatki schodowej w prawo, 3 stopnie w dół i ponownie w prawo korytarzem do końca wzdłuż ul. Ogińskiego, w lewo w narożną część piwnicy **pod budynkiem Poligrafii.** **Klucz do pomieszczenia ZW** znajduje się **w portierni na parterze** budynku.

Hydranty Zewnętrzne

1. Przed obiektem **od strony ul. Ogińskiego** w trawniku w połowie budynku znajduje się **hydrant podziemny HP.**

Gaz


1. Budynek posiada zasilania w gaz. Na budynku od strony ul. Powstańców Wlkp. obok wejścia do Poligrafii znajduje się Szafka Gazowa **SKG** z **Głównym Zaworem ZG** .

Centralne Ogrzewanie – węzeł c.o.


1. **Węzeł c.o. (nr 01467) Wco** znajduje się w **piwnicy budynku.** Węzeł nadzoruje UKW.

Dojście do pomieszczenia węzła w piwnicy po wejściu do budynku głównego (część wysoka) z holu obok portierni klatką schodową w dół do piwnicy, dalej z klatki schodowej w lewo korytarzem do końca. **Klucz do pomieszczenia Wco znajduje się w portierni na parterze budynku.**

Ul. Ogińskiego 16

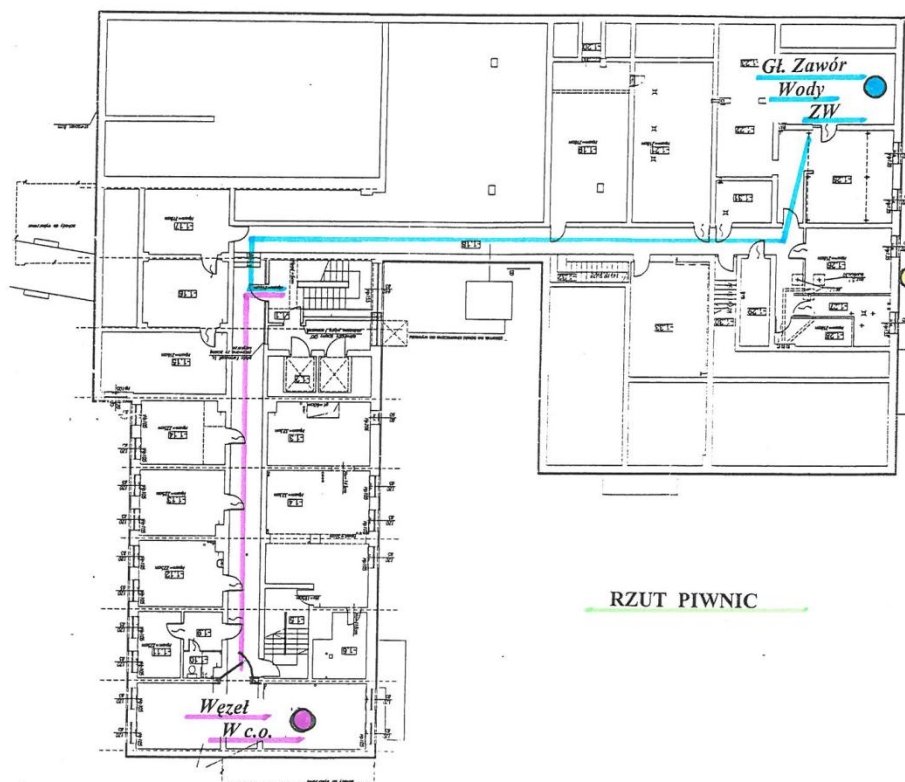

RZUT PIWNIC

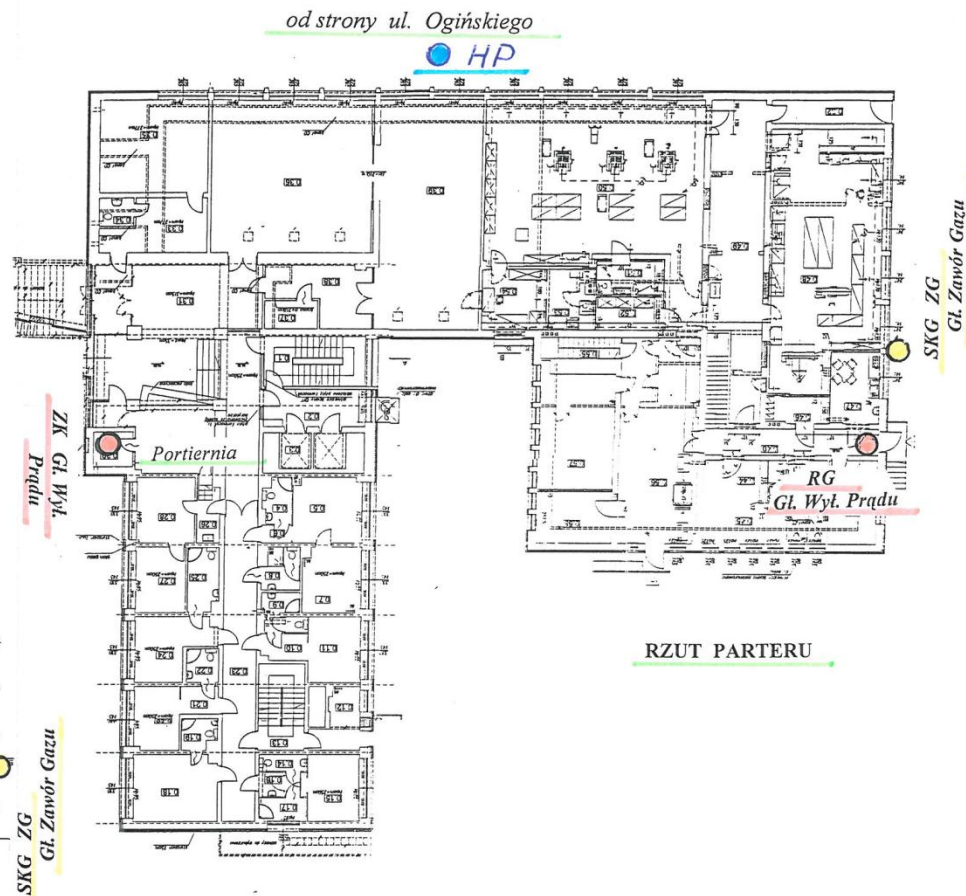

RZUT PARTERU

od strony ul. Ogińskiego

HP

Specjalista ds. remontów i eksploatacji

inż. Mariusz Kosiński

Załącznik nr 17
Opis usytuowania wyłączników i zaworów prądu, gazu i wody

Obiekt przy ul. Jagiellońskiej 11

Prąd

1. Do obsługi urządzeń elektrycznych, w tym wyłączników prądu znajdujących się w rozdzielniach elektrycznych w obiektach, upoważnieni są wyłącznie elektrycy posiadający uprawnienia eksploatacyjne lub dozоровe przynajmniej do 1 kV.
2. **W razie zaistnienia pożaru w obiektach UKW o konieczności wyłączenia prądu** decyduje prowadzący akcją gaśniczo-ratowniczą pracownik UKW do czasu przybycia **Jednostek Straży Pożarnej, a po przybyciu kierujący akcją strażak, który wzywa w tym celu Pogotowie Energetyczne.**
3. **Główny Wyłącznik Prądu** zainstalowany w **Rozdzielni Głównej RG (w części T9)** usytuowanej w **piwnicy** schodząc klatką schodową w dół z parteru, na prawej ścianie korytarza tuż przy klatce schodowej znajduje się **Rozdzielnia Główna RG** a w niej **Główny Wyłącznik Prądu**. Klucz znajduje się w portierni.
4. W obiekcie nie ma **Wyłącznika Prądu P-poż.**

Woda

1. **Główny Zawór Wody ZW** znajduje się w **piwnicy budynku** schodząc klatką schodową w dół z parteru, w lewej ścianie korytarza tuż przy klatce schodowej zabezpieczony drzwiczkami (obok platformy dla osób niepełnosprawnych). Klucz znajduje się w portierni.

Hydranty Zewnętrzne


1. Hydrantów zewnętrznych brak.

Gaz

1. Budynek nie posiada zasilania w gaz.


Centralne Ogrzewanie – węzeł c.o.

1. **Główny węzeł c.o. (nr 00919) Wco** znajduje się w **piwnicy budynku**. Pomieszczenie węzła znajduje się w **piwnicy** schodząc klatką schodową z parteru lewą stroną, dalej w prawo po lewej stronie korytarza. Węzeł nadzoruje KPEC. Klucz znajduje się w portierni.

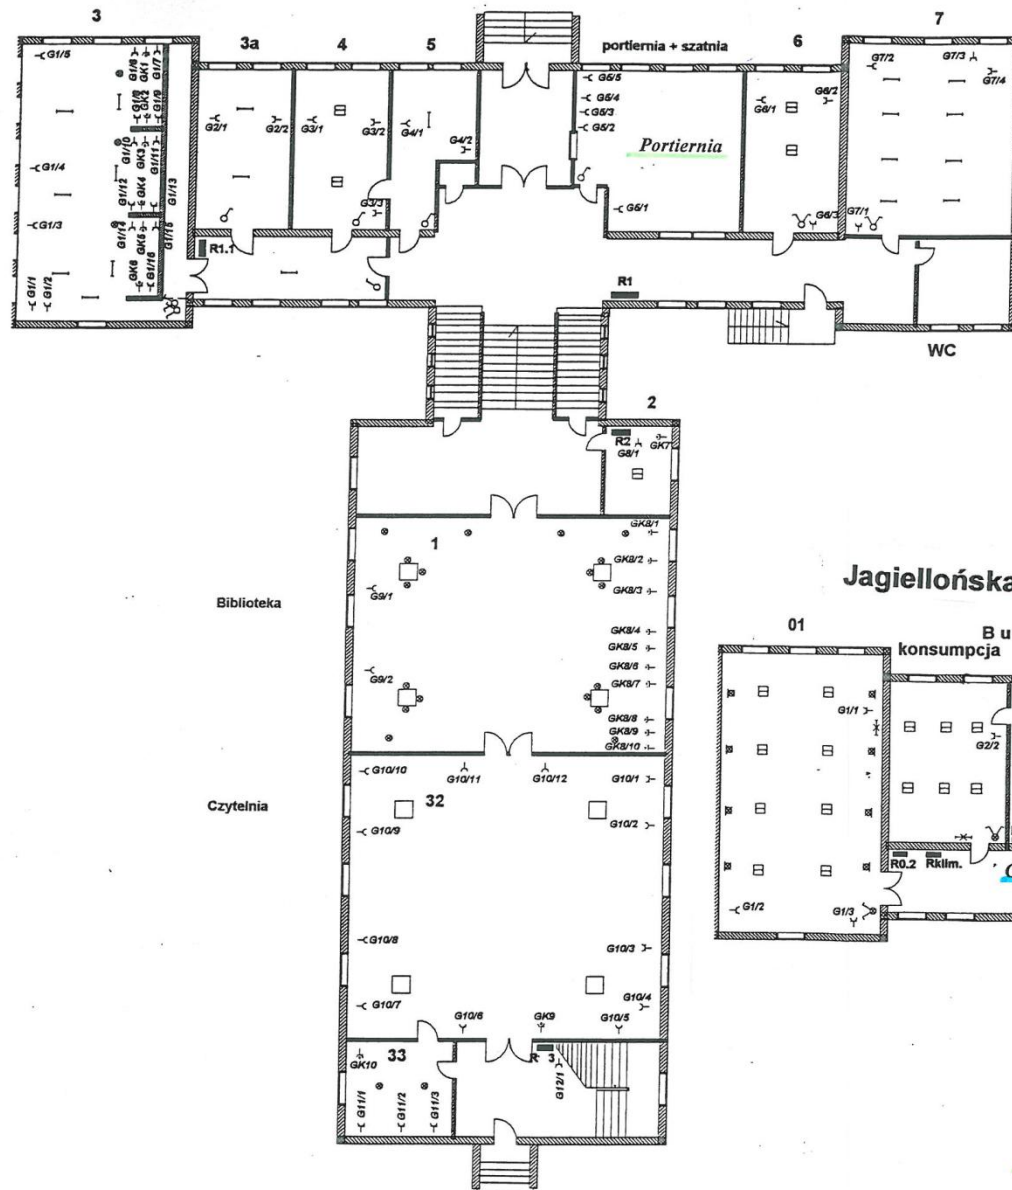

Jagiellońska 11 - Parter

Jagiellońska 11 - Piwnica -

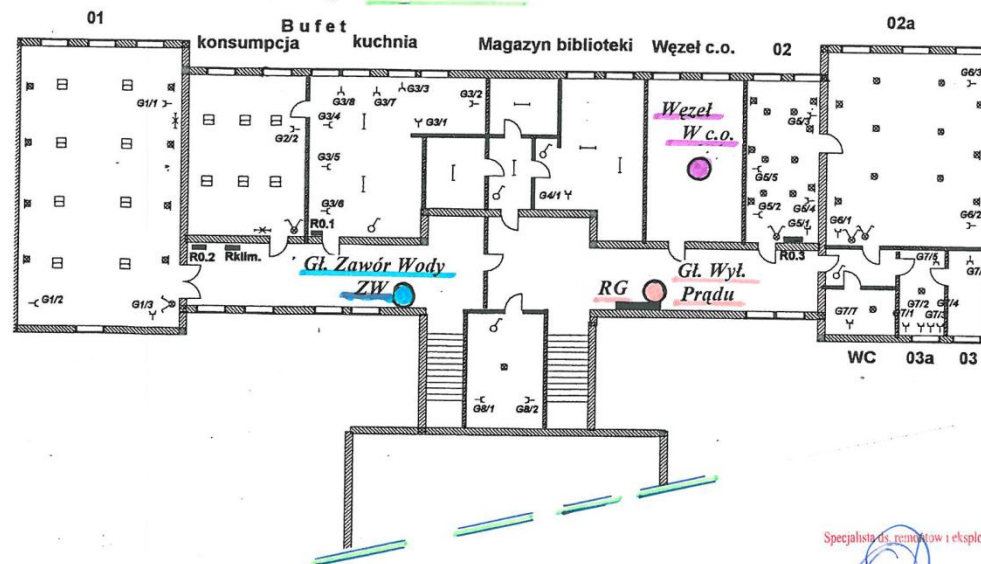

Specjalista ds. remontów i eksploatacji

inż. Marian Kostkowski

Załącznik nr 18
Opis usytuowania wyłączników i zaworów prądu, gazu i wody

Obiekt przy ul. Gałczyńskiego 23

Prąd

1. Do obsługi urządzeń elektrycznych, w tym wyłączników prądu znajdujących się w rozdzielniach elektrycznych w obiektach, upoważnieni są wyłącznie elektrycy posiadający uprawnienia eksploatacyjne lub dozоровe przynajmniej do 1 kV.
2. **W razie zaistnienia pożaru w obiektach UKW o konieczności wyłączenia prądu** decyduje prowadzący akcją gaśniczo-ratowniczą pracownik UKW do czasu przybycia **Jednostek Straży Pożarnej, a po przybyciu kierujący akcją strażak, który wzywa w tym celu Pogotowie Energetyczne.**
3. **Główny Wyłącznik Prądu** zainstalowany w **Rozdzielni Głównej RG+T1** usytuowanej **na parterze** w Sali nr 13 po wejściu do budynku z holu prosto korytarzem pierwsze drzwi na lewo z napisem na drzwiach „**Wyłącznik Prądu**”. Klucz znajduje się w portierni w holu.
4. W obiekcie nie ma **Wyłącznika Prądu P-poż.**

Woda

1. **Główny Zawór Wody ZW** znajduje się w **piwnicy budynku**. Dojście z holu parteru lewo skos do klatki schodowej po zejściu do piwnicy w lewo korytarzem do końca następnie w prawo do pomieszczenia nr 39. **Główny Zawór Wody ZW** znajduje się z lewej strony na ścianie na przeciwko drzwi. Klucz znajduje się w portierni w holu.

Hydranty Zewnętrzne


1. Hydrantów zewnętrznych brak.

Gaz

1. Budynek nie posiada zasilania w gaz.
Uwaga; Na budynku na ścianie zewnętrznej z boku budynku z prawej strony znajduje się **Szafka Zaworowa Gazu SZG** z odciętym dopływem gazu do budynku.

Centralne Ogrzewanie – węzeł c.o.

1. **Główny węzeł c.o. (nr 01256) Wco** znajduje się w **piwnicy budynku**. Węzeł nadzoruje KPEC. Dojście z holu parteru lewo skos do klatki schodowej po zejściu do piwnicy w prawo korytarzem poprzez pomieszczenie 32 za drzwiami w lewo pomieszczenia węzła. Klucz znajduje się w portierni w holu.

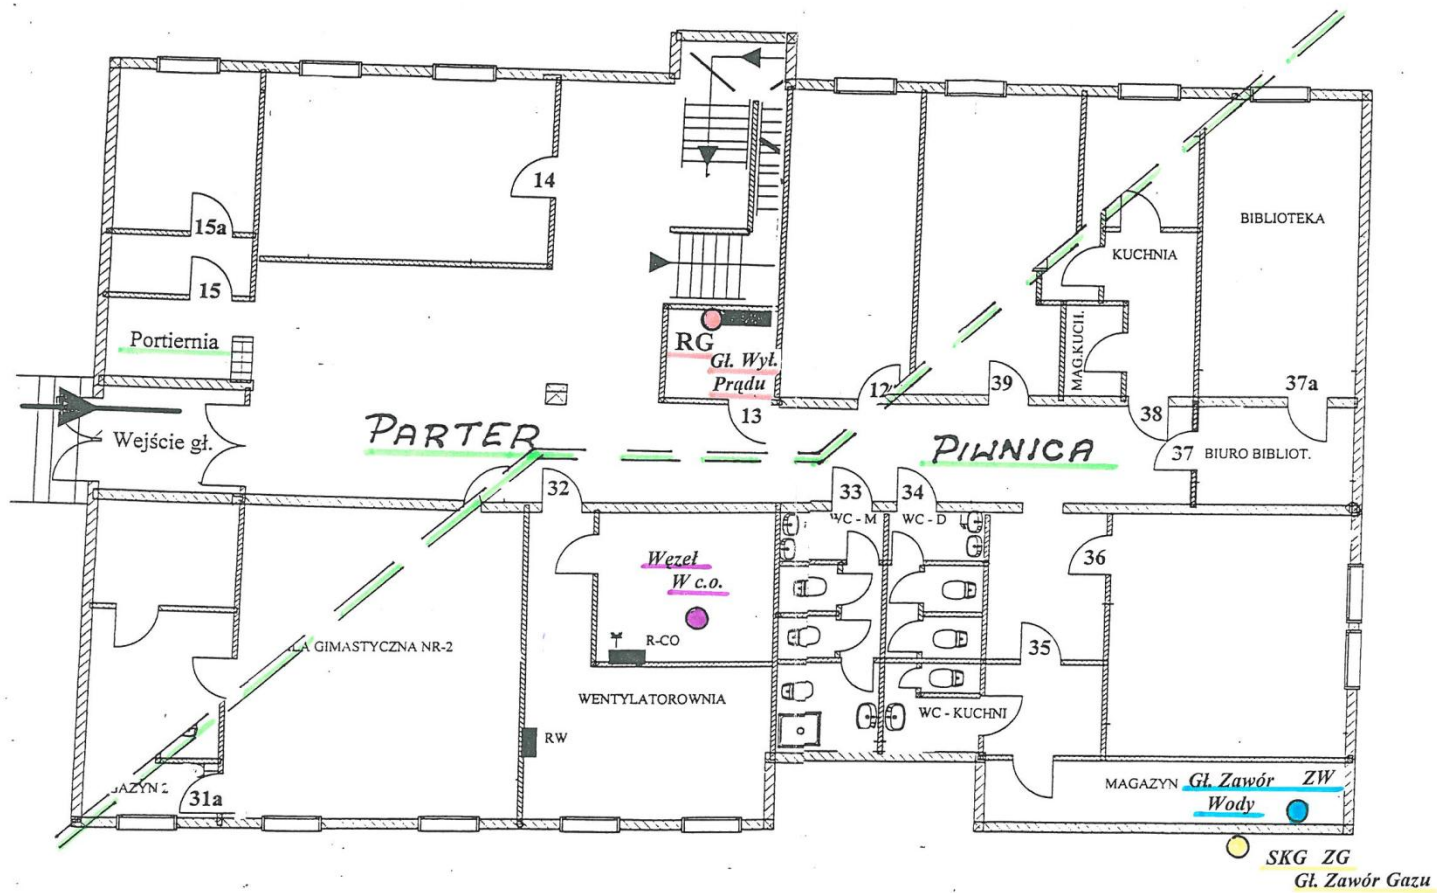

UL. GAŁCZYŃSKIEGO 23

Specjalista ds. remontów i eksploatacji
inż. Marian Rosławski

Załącznik nr 19
Opis usytuowania wyłączników i zaworów prądu, gazu i wody

Obiekt przy Pl. Kościeleckich 8

Prąd

1. Do obsługi urządzeń elektrycznych, w tym wyłączników prądu znajdujących się w rozdzielniach elektrycznych w obiektach, upoważnieni są wyłącznie elektrycy posiadający uprawnienia eksploatacyjne lub dozоровe przynajmniej do 1 kV.
2. **W razie zaistnienia pożaru w obiektach UKW o konieczności wyłączenia prądu** decyduje prowadzący akcją gaśniczo-ratowniczą pracownik UKW do czasu przybycia **Jednostek Straży Pożarnej, a po przybyciu kierujący akcją strażak, który wzywa** w tym celu **Pogotowie Energetyczne**.
3. **Główny Wyłącznik Prądu** zainstalowany w **Rozdzielni RL** obok **Rozdzielni Głównej RG** pod licznikiem usytuowanej **w piwnicy** na lewej ścianie korytarza przed drzwiami dzielącymi korytarz. Klucz znajduje się w portierni w piwnicy.
4. W obiekcie nie ma **Wyłącznika Prądu P-poż.**

Woda

1. **Główny Zawór Wody ZW** znajduje się w **piwnicy budynku**. Dojście korytarzem za drzwiami dzielącymi korytarz po lewej stronie w **pomieszczeniu nr 06**. Klucz znajduje się w portierni w piwnicy.

Hydranty Zewnętrzne

1. Hydrantów zewnętrznych brak.


Gaz

1. Budynek nie posiada zasilania w gaz.
Uwaga; Na budynku na ścianie zewnętrznej od strony ul. Pl. Kościeleckich znajduje się **Szafka Zaworowa Gazu SKG** z odciętym dopływem gazu do budynku.

Centralne Ogrzewanie – węzeł c.o.

1. **Główny węzeł c.o. (nr 00232) Wco** znajduje się w **piwnicy budynku**. Węzeł nadzoruje KPEC. Dojście korytarzem za drzwiami dzielącymi korytarz po lewej stronie przez **pomieszczenie nr 05** drzwiami wewnętrznymi w lewo do pomieszczenia węzła c.o. Klucz znajduje się w portierni w piwnicy.

BUDYNEK UKW PRZY UL. PL.KOŚCIELECKICH 8 - PIWNICA

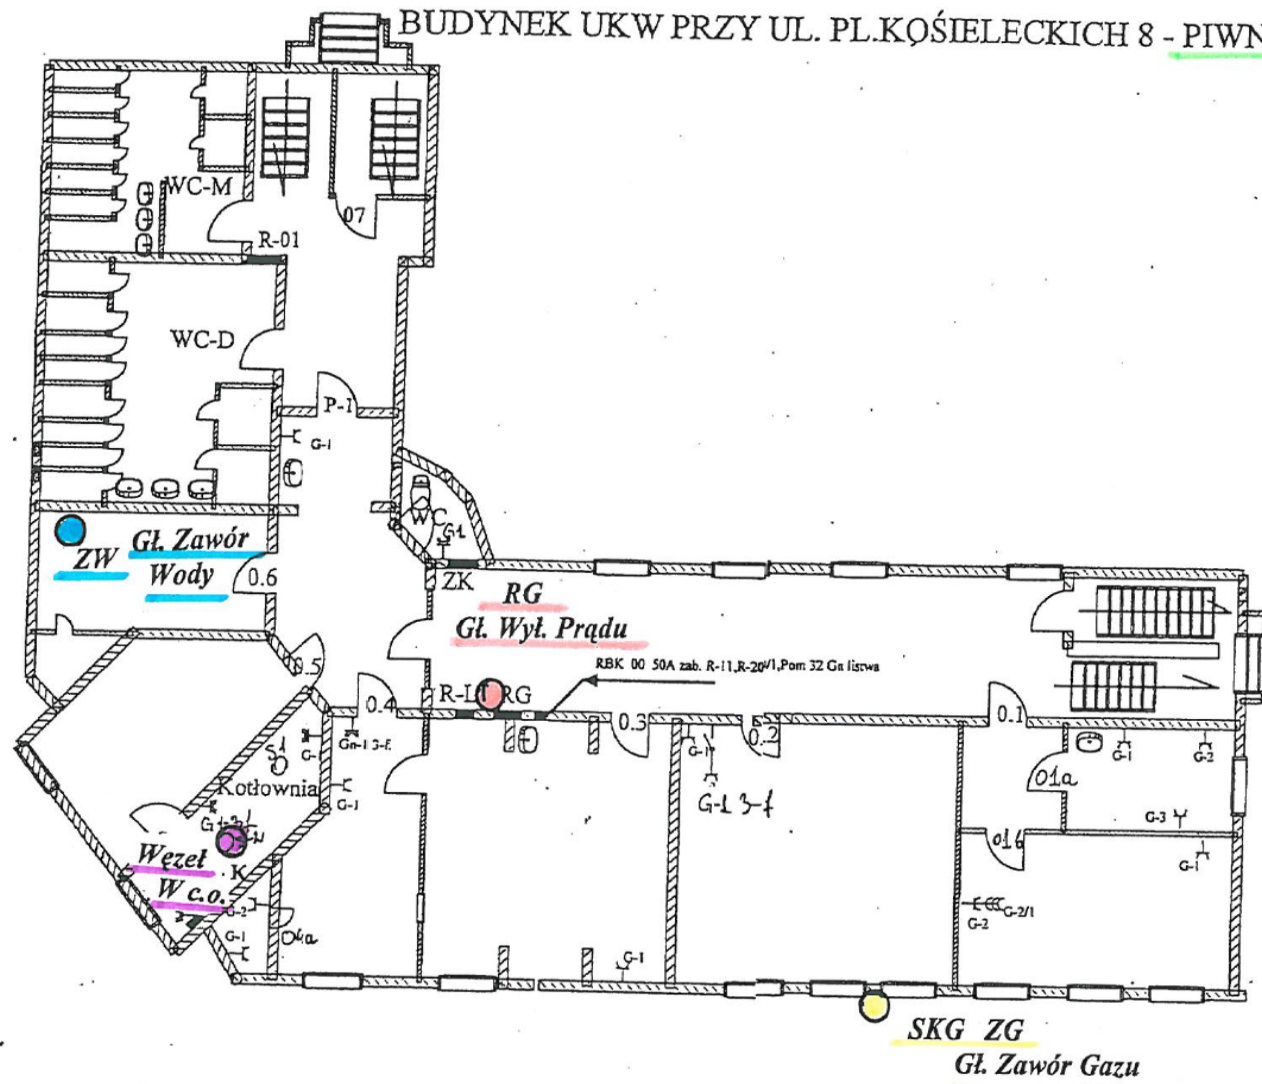

1. Projektant: inż. Marian Rostkowski
2. Data: 13.04.2019

Specjalista ds. remontów i eksploatacji
inż. Marian Rostkowski

Załącznik nr 20
Opis usytuowania wyłączników i zaworów prądu, gazu i wody

Obiekt przy ul. Kopernika 1

Prąd

1. Do obsługi urządzeń elektrycznych, w tym wyłączników prądu znajdujących się w rozdzielniach elektrycznych w obiektach, upoważnieni są wyłącznie elektrycy posiadający uprawnienia eksploatacyjne lub dozоровe przynajmniej do 1 kV.
2. **W razie zaistnienia pożaru** w obiektach UKW o konieczności wyłączenia prądu decyduje prowadzący akcją gaśniczo-ratowniczą pracownik UKW do czasu przybycia **Jednostek Straży Pożarnej, a po przybyciu kierujący akcją strażak, który wzywa** w tym celu **Pogotowie Energetyczne**.
3. **Główny Wyłącznik Prądu** zainstalowany w **Rozdzielni Głównej RG (w części TL)** usytuowanej w **piwnicy** na prawej ścianie w środkowej części korytarza. Dojście do piwnicy od strony portierni z poziomu przyziemia za dźwigiem osobowym schodami w dół z lewej strony windy – z tyłu za windą. Klucz szafki **RG** znajduje się w portierni.
4. W obiekcie zainstalowany jest **Agregat Prądotwórczy** na potrzeby serwerowni. Wejście do pomieszczenia agregatu od strony parkingu z prawej strony wejścia do portierni (drzwi dwuskrzydłowe). Klucz szafki do pomieszczenia agregatu znajduje się w portierni.
5. Obiekt posiada **Wyłączniki Prądu P-poż. 2 szt.**, jeden w **wejściu głównym od strony ul. Kopernika** za drzwiami wejściowymi po stronie wewnętrznej budynku, drugi po wejściu do budynku od strony parkingu **z lewej strony po wejściu do portierni**. Budynek także wyposażony jest w **Ręczne Ostrzegacze Pożarowe ROP** usytuowane na wszystkich piętrach przy klatkach schodowych i na korytarzach. Wyłączniki aktywne.

Woda

1. **Główny Zawór Wody ZW** znajduje się w **piwnicy budynku**. Dojście do piwnicy od strony portierni z poziomu przyziemia z holu przed portiernią w lewo korytarzem w stronę Auli 02, z prawej strony w **WC** dla mężczyzn i osób niepełnosprawnych, z tyłu za drzwiami z lewej strony. Klucz do pomieszczenia **ZW** znajduje się w portierni.

Hydranty Zewnętrzne

1. Obiekt posiada hydrant zewnętrzny podziemny **HP** 1 szt., usytuowany przed budynkiem od strony ul. Kopernika, z prawej strony wejścia głównego.

Gaz

1. Budynek posiada zasilanie w gaz dla mieszkania lokatorskiego w piwnicy. Na budynku na ścianie zewnętrznej od strony ul. Paderewskiego znajduje się **Szafka Kontroli Gazu SKG** z licznikiem i zaworem **ZG** odcinającym dopływ gazu do budynku. Klucz do **SKG** z **ZG** powinien znajdować się w portierni obiektu, !!! bywa w mieszkaniu lokatorów.

Centralne Ogrzewanie – węzeł c.o.


1. **Główny węzeł c.o. (nr 01310) Wco** znajduje się w **piwnicy budynku**. Węzeł nadzoruje KPEC. Dojście do pomieszczenia węzła w piwnicy od strony portierni z poziomu przyziemia za dźwigiem osobowym schodami w dół. Klucz do pomieszczenia znajduje się w portierni.

Ul. Kopernika 1

RZUT PARTERU

Ręczne Ostrzegacze Pożarowe ROP
znajdują się przy:

- przy wejściach do budynku,
- na wszystkich piętrach przy klatkach schodowych i na korytarzach

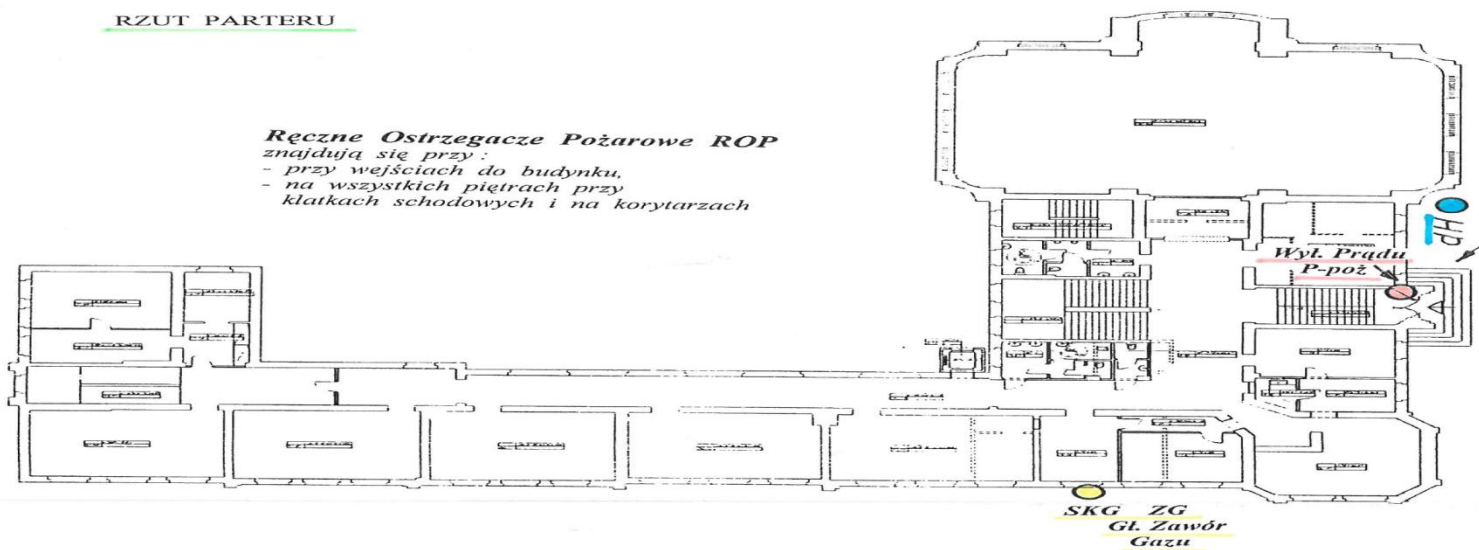

RZUT PIWNICY

