



SCHEMAT ZASILANIA - STAN ISTNIEJĄCY

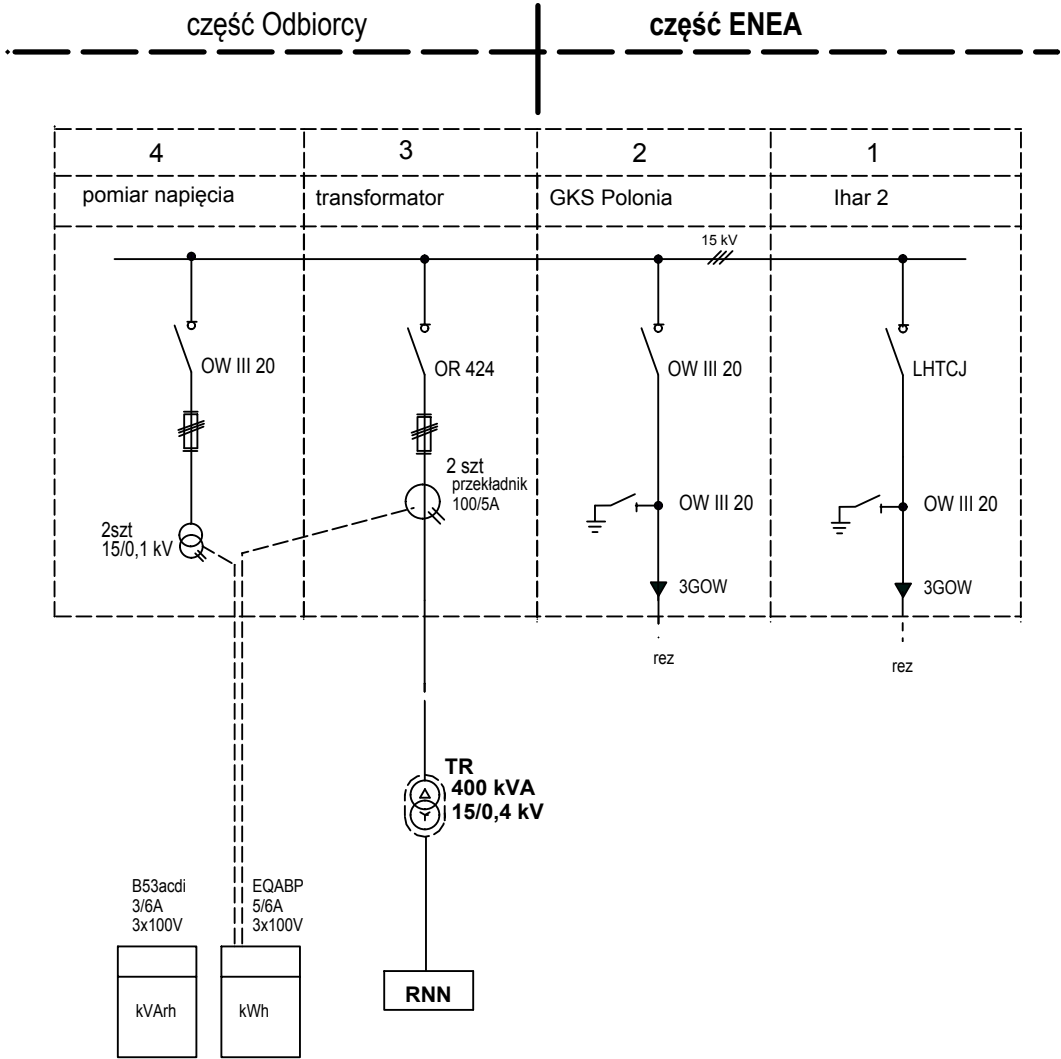

UWAGI

- Istn. układ pomiarowy ARONA zdemontować wraz z przekładnikami
- W polu pomiaru napięcia wymienić odłącznik i podstawy bezpiecznikowe
- Lokalizacja tablicy pomiarowej i rozdzielnicy SN 15 kV - rys nr 2/4
- Schemat układu pomiarowego - rys nr 3/4

SCHEMAT ZASILANIA - STAN PROJEKTOWANY

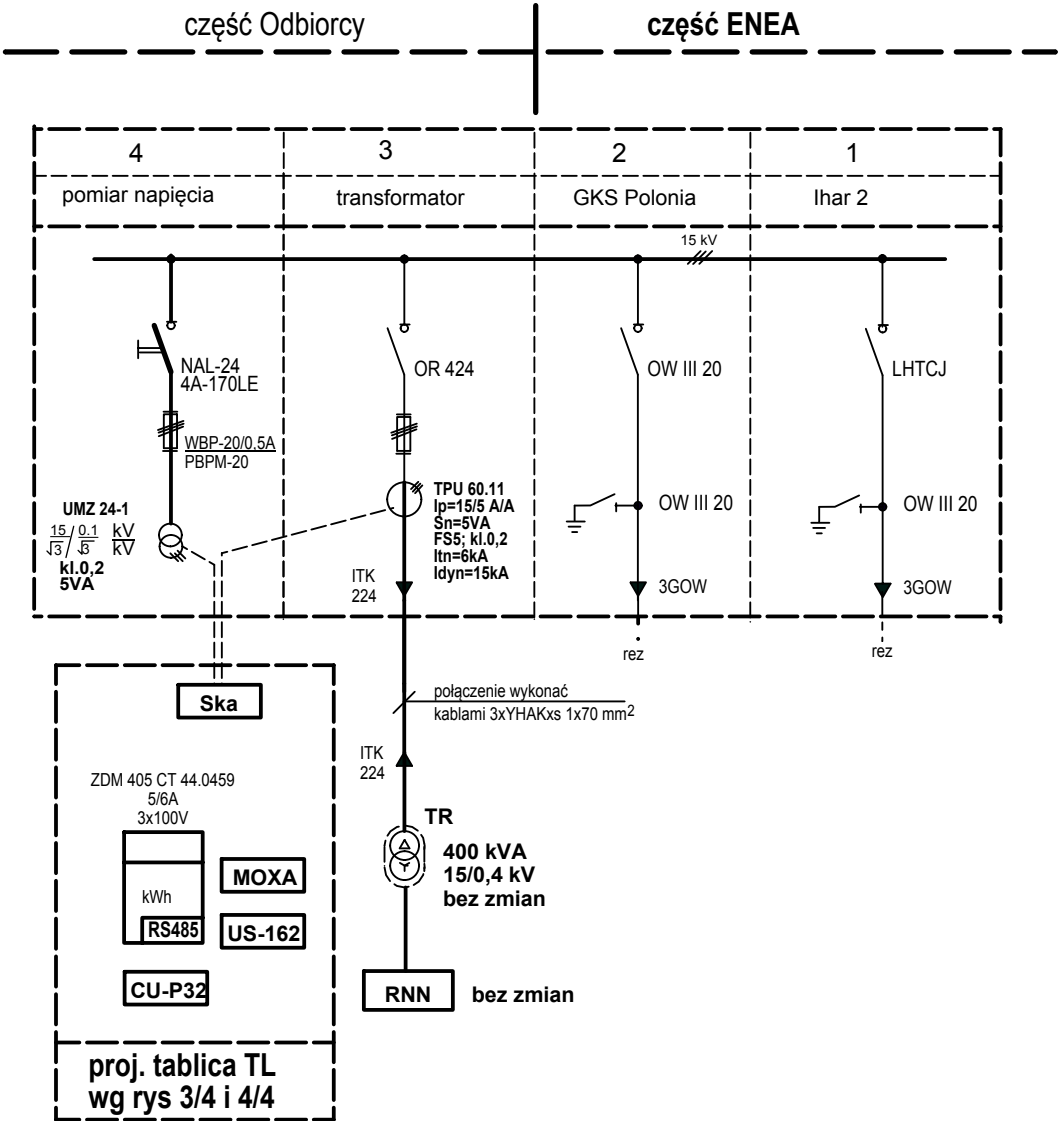

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe "BUKOMEX" sp. z o. o. 85-061 Bydgoszcz ul. Matejki 7a NIP 554-030-88-56	
Inwestor:	Stadium: PB
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz ul. Chodkiewicza 30	
Obiekt:	Branża: E
Układ pomiaru energii z transmisją danych Bydgoszcz ul. Chodkiewicza 30	
Treść rys.:	Skala:
Schemat układu zasilania	
Projektant:	Nr rys.: 1/4
Sprawdzający:	
Data: 24.09.2012	