



istn. stacja trafo
AKADEMIA BYDGOSKA nr 99410

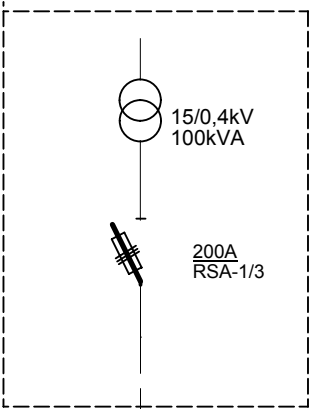


istn. złącze ZK-3

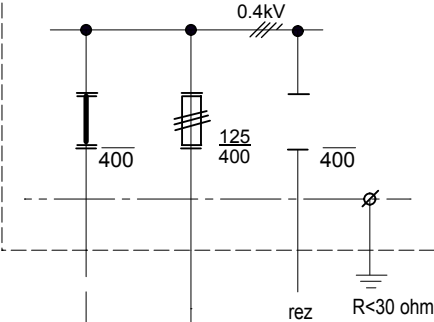

istn. linia kablowa
YAKY 4 x 120 mm²


istniejąca tablica
pomiarowa

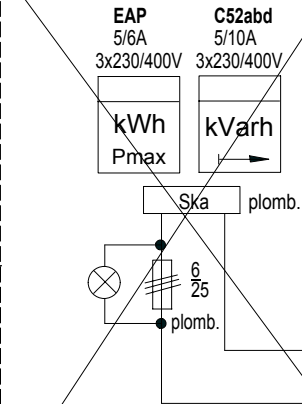

WYPOSAŻENIE TABLICY
DO DEMONTAŻU

istn. wlv
YKY 4x95mm²
+YKY 1x50 mm²


proj. tablica TL
wg rys 3/4

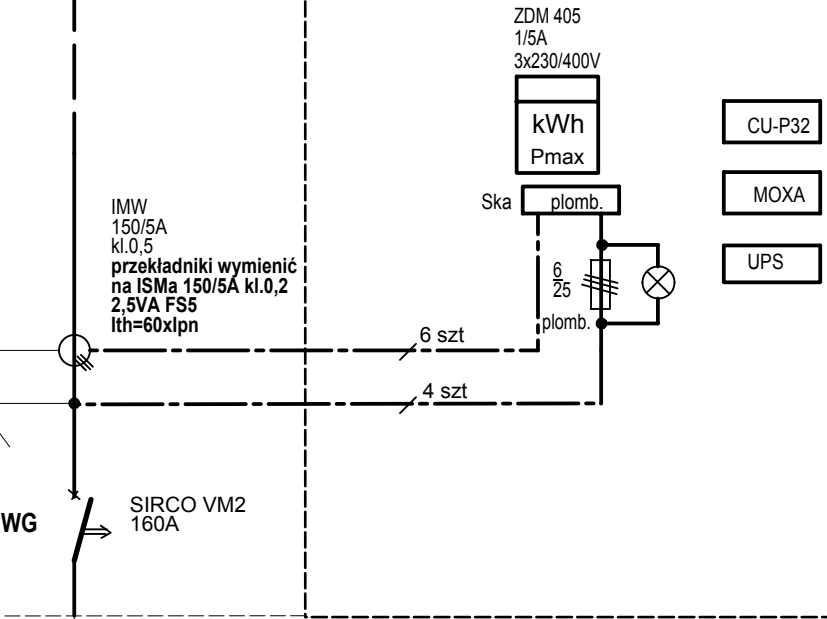

WG
SIRCO VM2
160A

istn. linia kablowa
YAKY 4 x 120 mm²

- UWAGI
1. Sieć TN-C
 2. W istn. tablicy wymienić przekładniki npomiarowe
 3. Istn. wyposażenie tablicy TL zdemontować
 4. Nowa tablica licznikowa - wg rys 3/4 i 4/4
zabudowana w pom. rozdzielni RG

 Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe "BUKOMEX" sp. z o. o. 85-061 Bydgoszcz ul. Matejki 7a NIP 554-030-88-56	
Inwestor: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz ul. Chodkiewicza 30	Stadium: PB
	Branża: E
Obiekt: Układ pomiaru energii z transmisją danych Bydgoszcz ul. Przemysłowa 34	Skala:
Treść rys.: Schemat układu zasilania	Nr rys.: 1/4
	Data: 24.09.2012
Projektant:	Sprawdzający: