


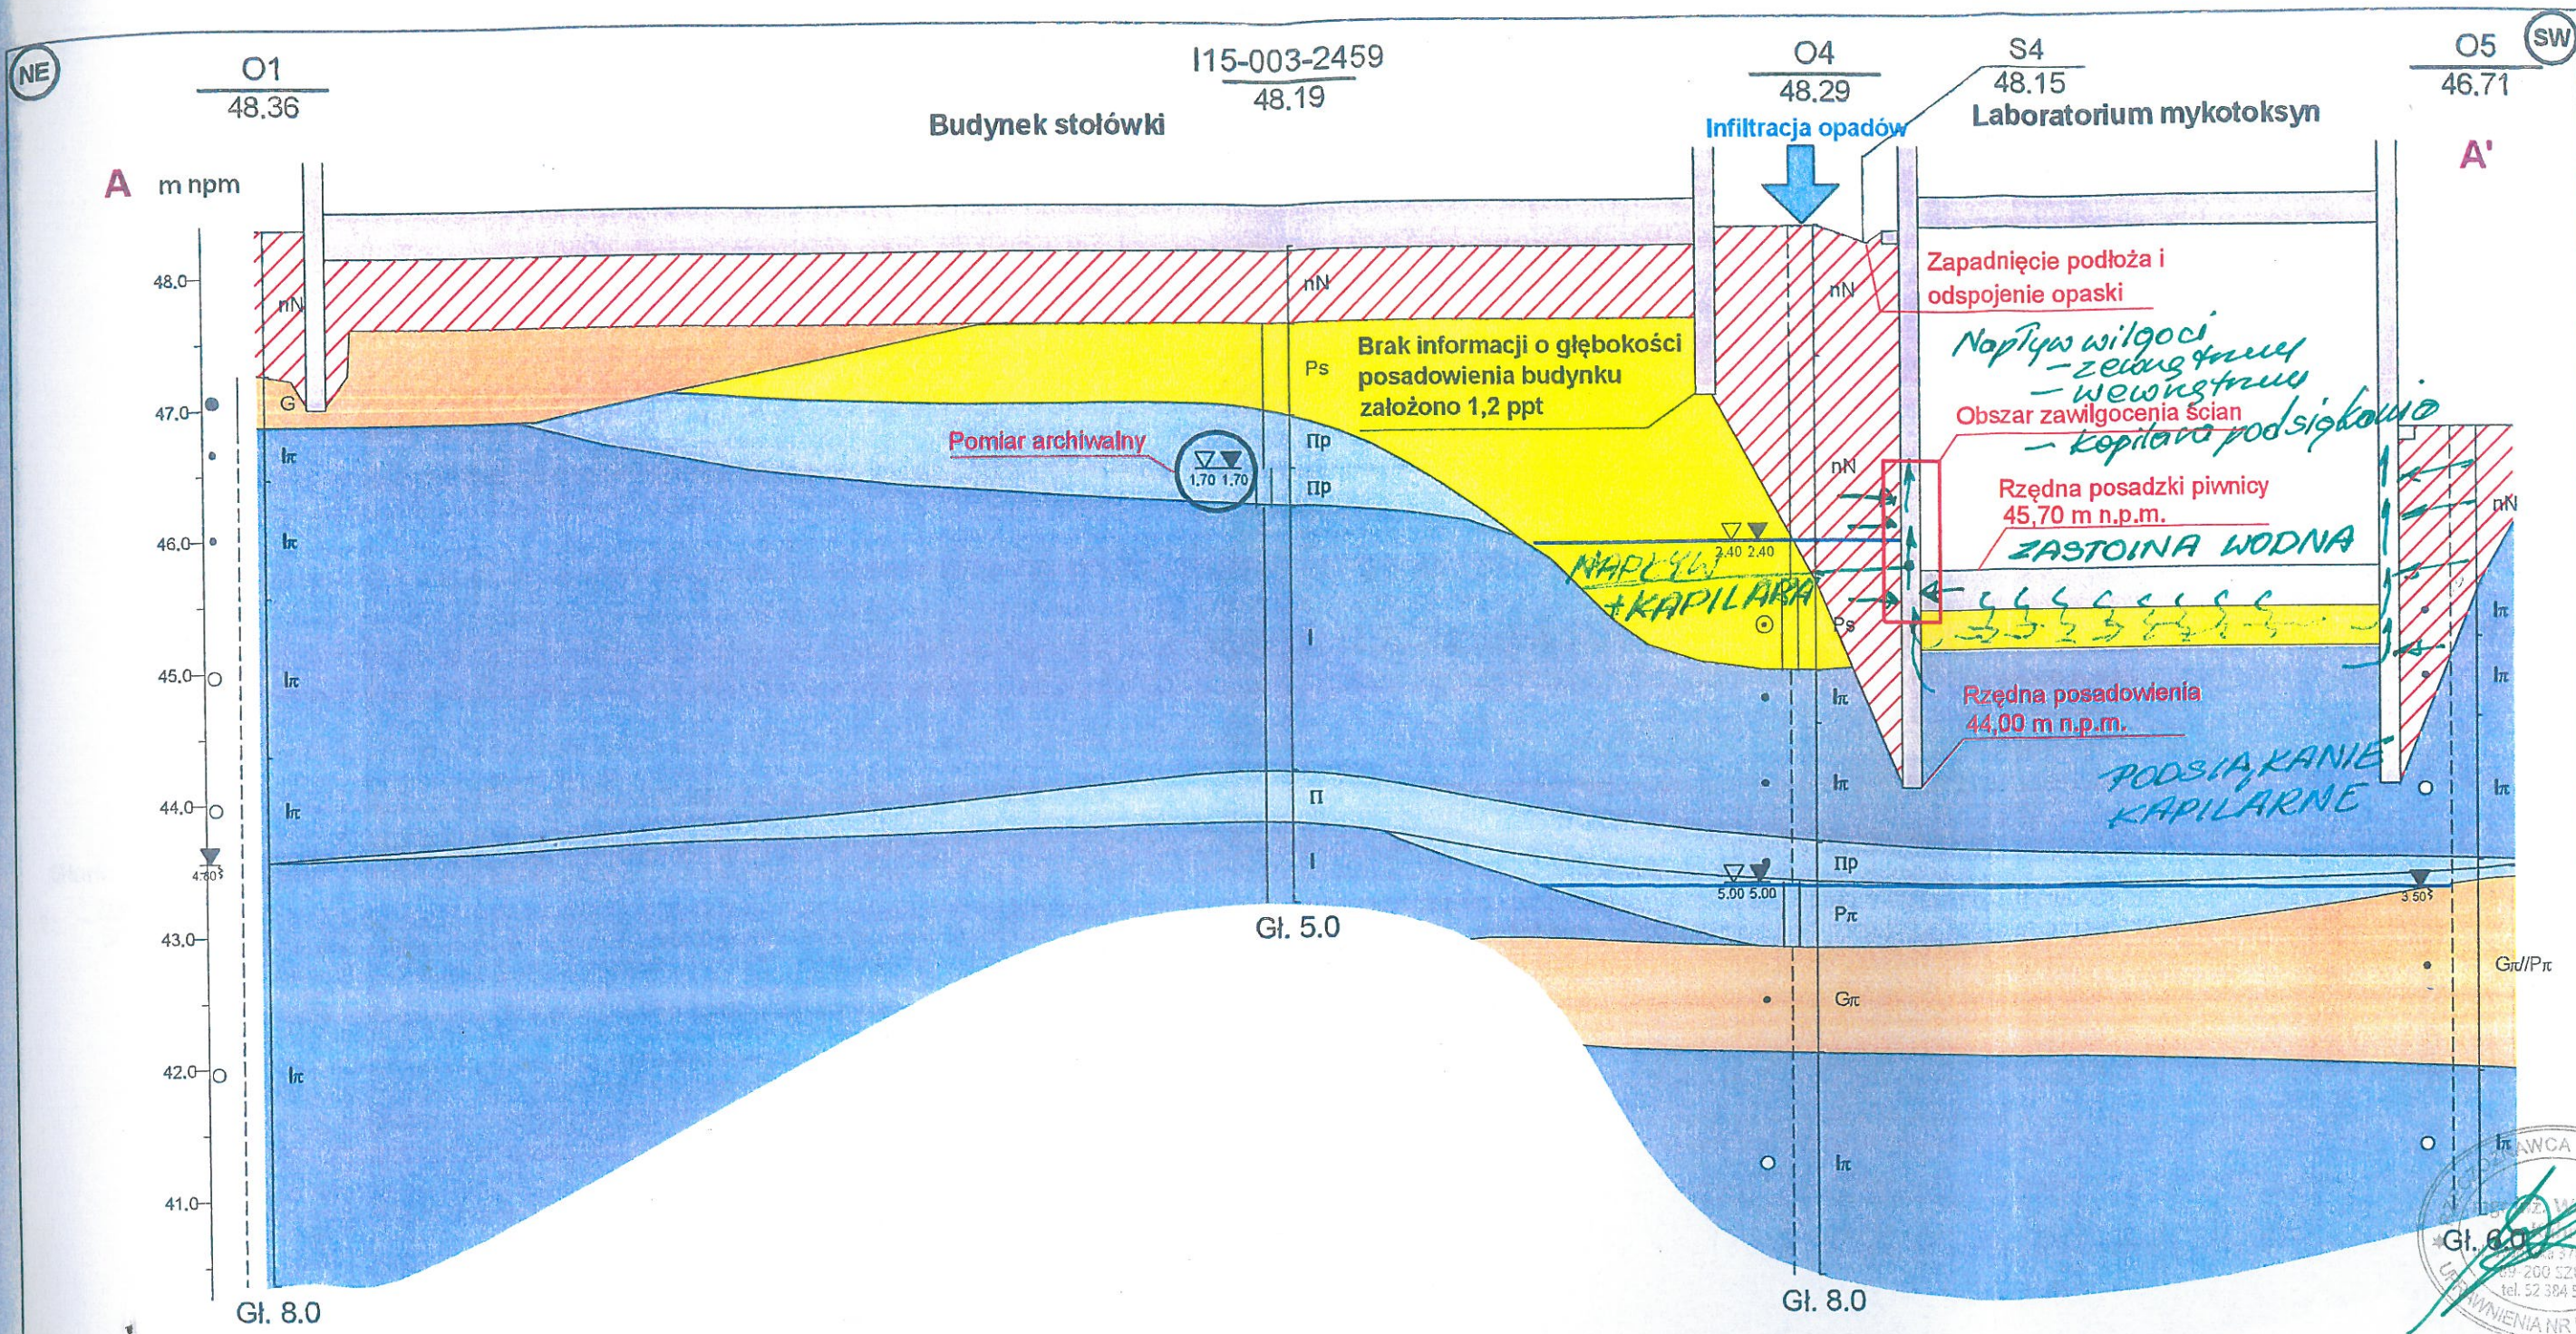

Legenda:

- Skąły nieprzepuszczalne $k < 10^{-9}$ m/s
- Skąły półprzepuszczalne $k < 10^{-6}$ m/s
- Skąły o słabej przepuszczalności $k < 10^{-5}$ m/s
- Skąły o dobrej przepuszczalności $k < 10^{-3}$ m/s
- Nasypy - skąły o zmiennej przepuszczalności

- Zwierciadło wody
- Zwierciadło wody ustabilizowane
- Zwierciadło wody nawiercone
- Sączenia wody

mgr inż. Michał Kamiński
 GEOLOG XI/25/2012 XII/26/2012
 HYDROGEOLOG V-1819
 GEOLOG INŻYNIERSKI VII-1851
 GEOLOG GÓRNICZY K-1017

GEOMINER Michał Kamiński ul. Łódzka 17, 50-521 Wrocław				Nr.arch. 3.1
tel. kom.: +48 600 717 154 e-mail: michal_kaminski@op.pl www.geominer.pl				Opinia geologiczna w sprawie zawilgocenia piwnicy budynku laboratorium mykotoksyn Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Przekrój hydrogeologiczny A-A'				
	Data	Nazwisko	Podpis	
Opracował	18-07-15	mgr inż. M. Kamiński		