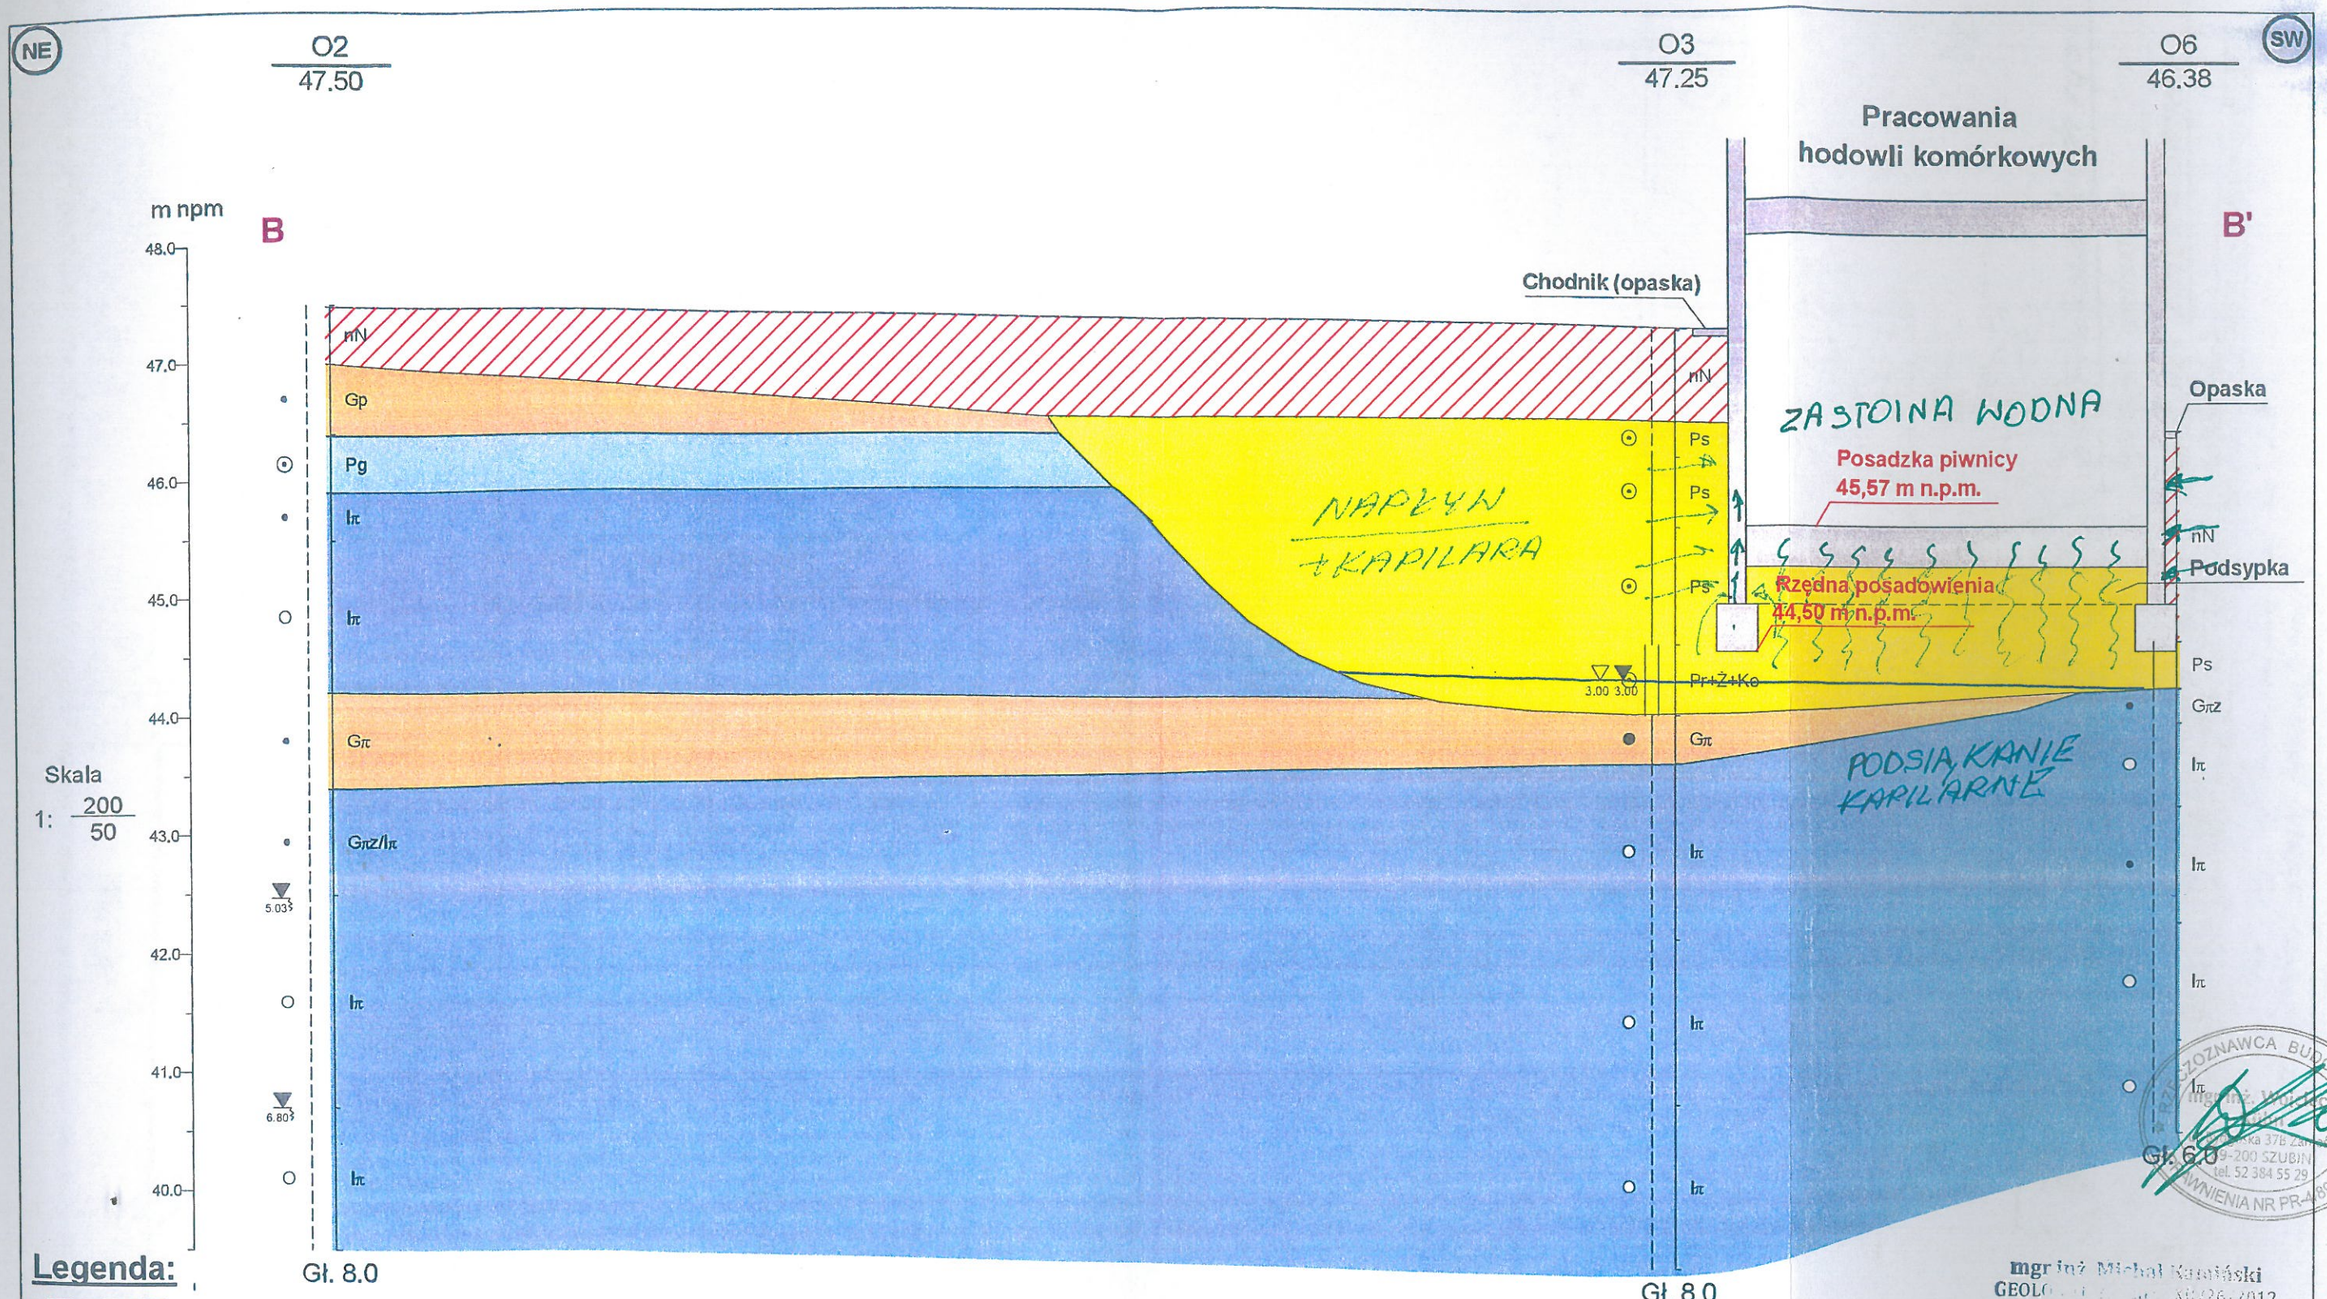

Legenda:

- Skały nieprzepuszczalne k <10-9 m/s
- Skały półprzepuszczalne k <10-6 m/s
- Skały o słabej przepuszczalności k <10-5 m/s
- Skały o dobrej przepuszczalności k <10-3 m/s
- Nasypy - skały o zmiennej przepuszczalności
- Zwierciadło wody
- Zwierciadło wody ustabilizowane
- Zwierciadło wody unawiercone
- Sączenia wody

mgr inż. Michał Kamiński
GEOLOG [illegible] 2012
[illegible] 351
GEOLOG GÓRNICZY K-1017

GEOMINER Michał Kamiński ul. Łódzka 17, 50-521 Wrocław				Nr.arch. 3.2
tel. kom.: +48 600 717 154 e-mail: michal_kaminski@op.pl www.geominer.pl			Opinia geologiczna w sprawie zawilgocenia piwnicy budynku laboratorium mykotoksyn Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy	
	Data	Nazwisko	Podpis	Przekrój hydrogeologiczny B-B'
Opracował	18-07-15	mgr inż. M. Kamiński	M. Kam	Skala 1: 200/50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"